


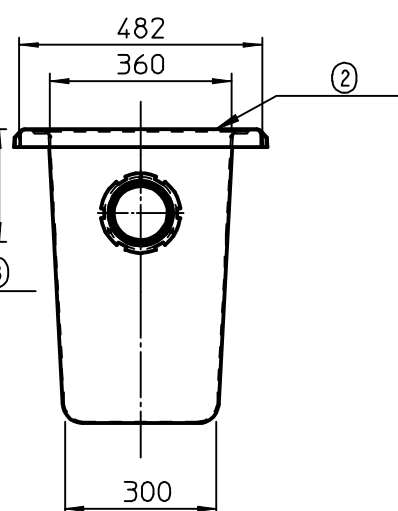
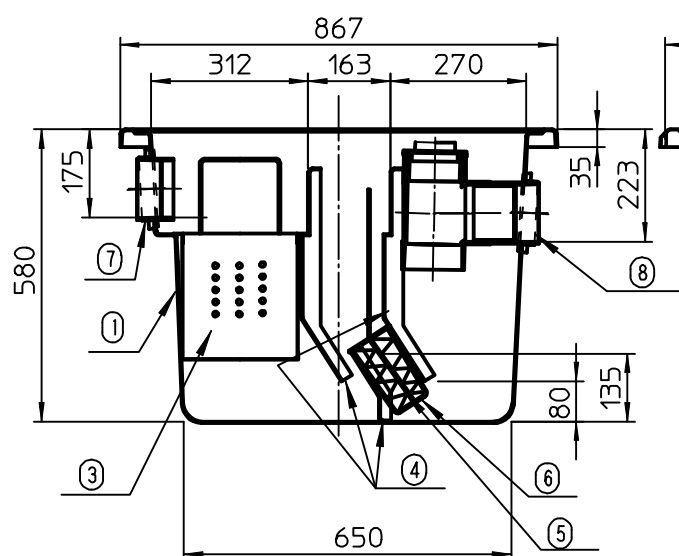


学校給食室排水設備配置図面

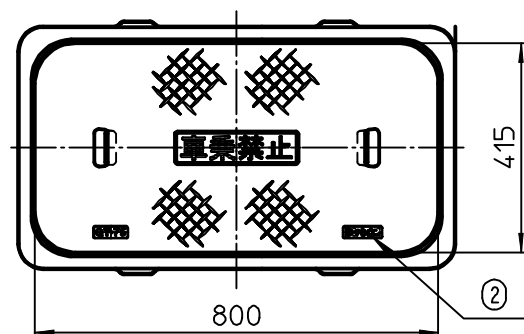


部分周辺に排水設備が設置されています。

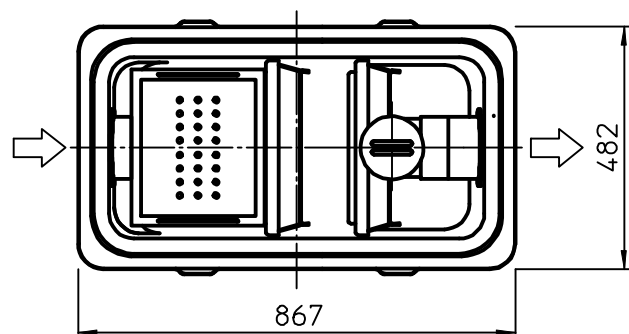


容量 (リットル)				75
許容流入流量 (リットル/min)				56.2
番号	部品名	材質	数量	備 考
①	本体	FRP	1	
②	蓋	FRP	1	簡易防水・防臭パッキン付
③	バスケット	SUS	1	穴径4φパンチングプレート
④	仕切板	FRP	3	
⑤	接触材	PE	1	押出成形品
⑥	接触材バスケット	SUS	1	4φ SUS製
⑦	流入管	PVC	1	VU100接続
⑧	流出管	PVC	1	VU100接続

阻集器		
種 類	品 名	サ イ ズ
グリーストラップ 本体	グリーストラップ GT	75L
タキロン株式会社		図 番 Q023

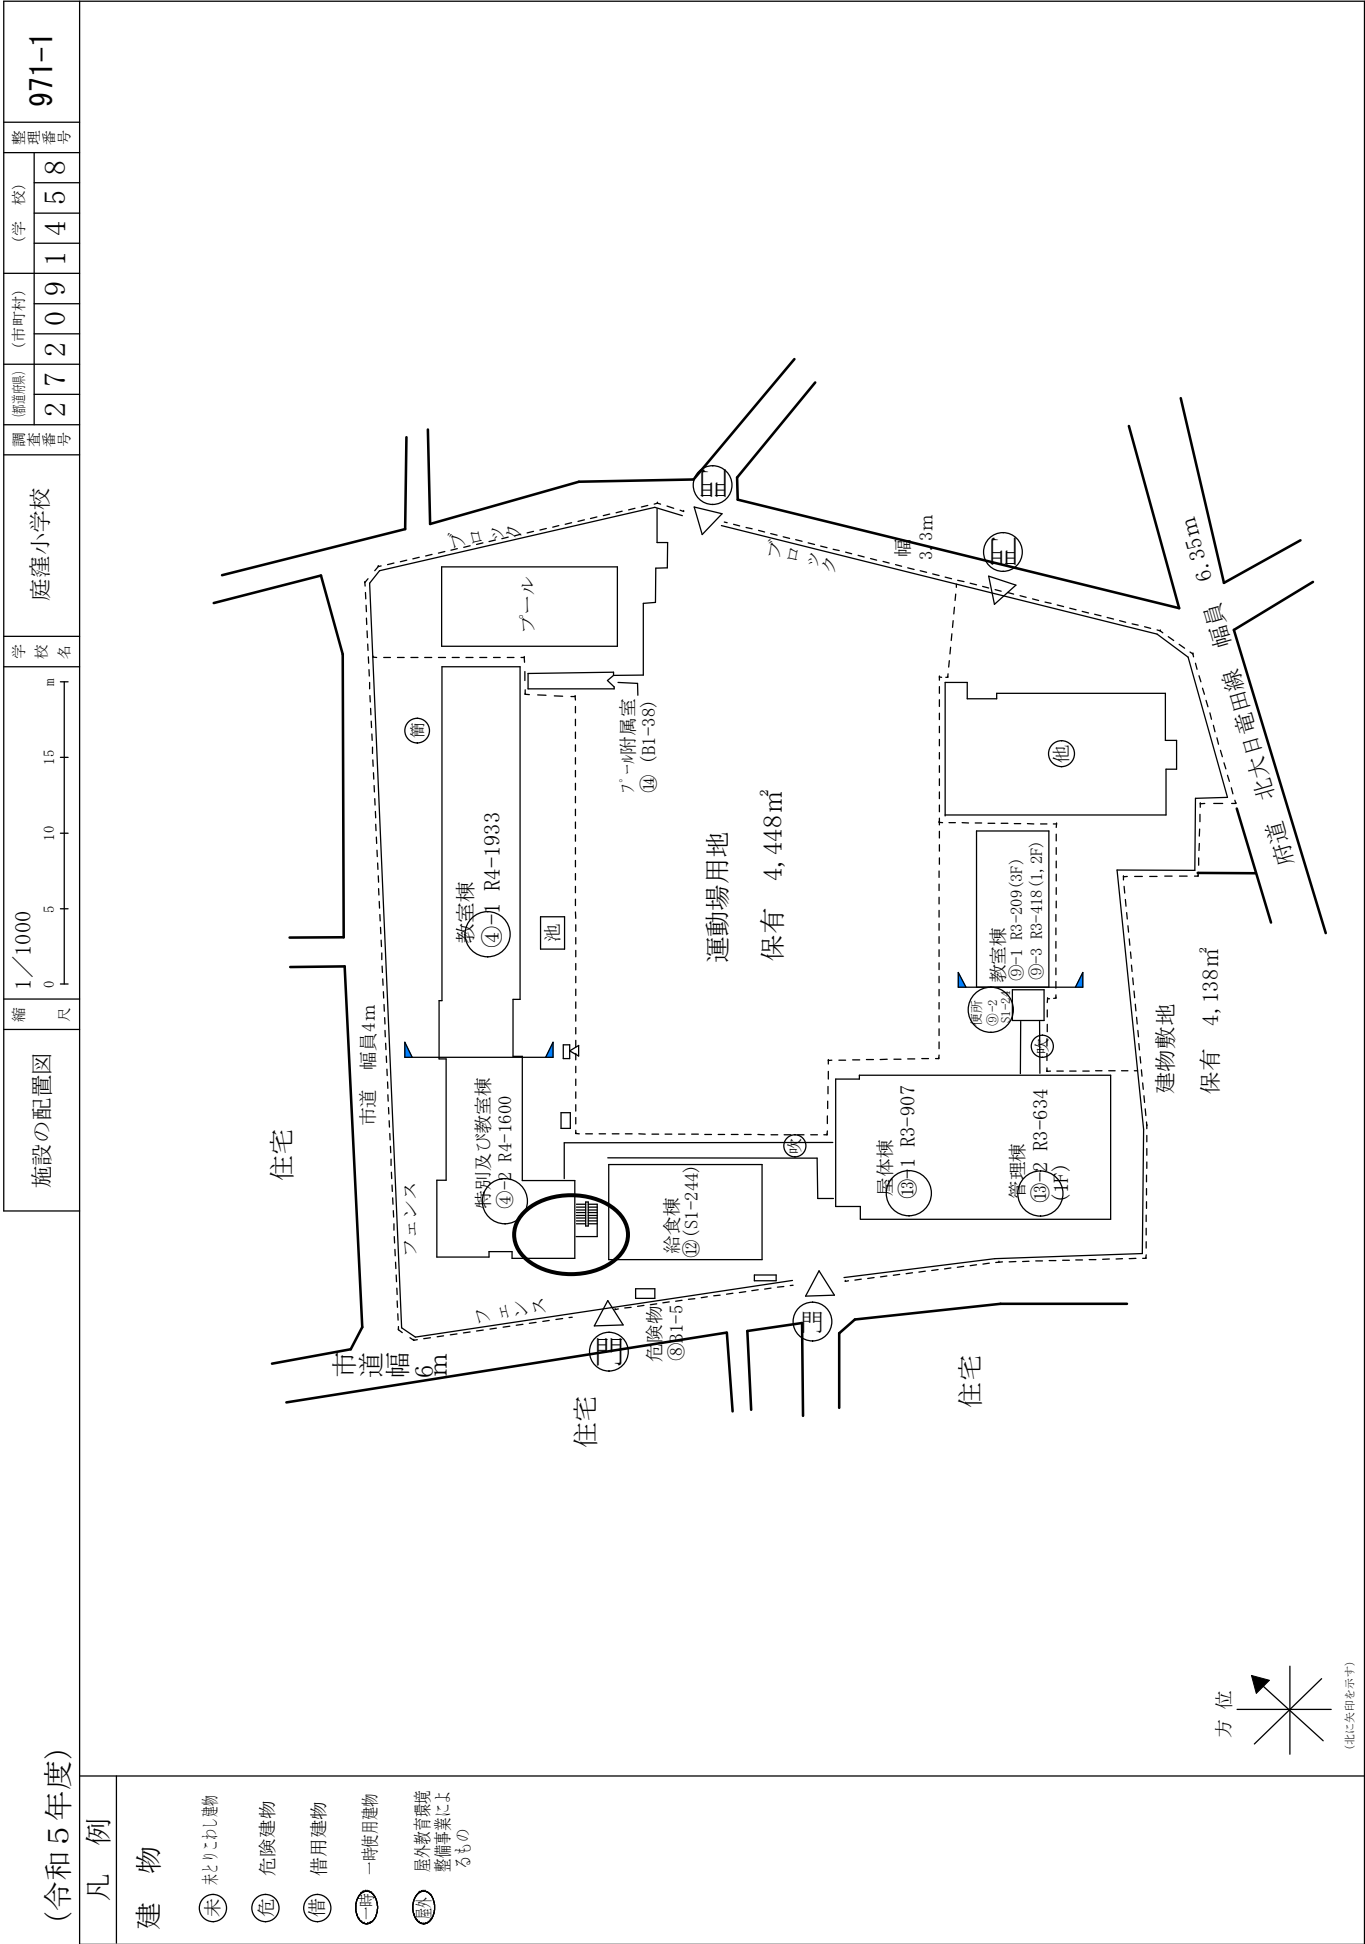

庭窪小学校

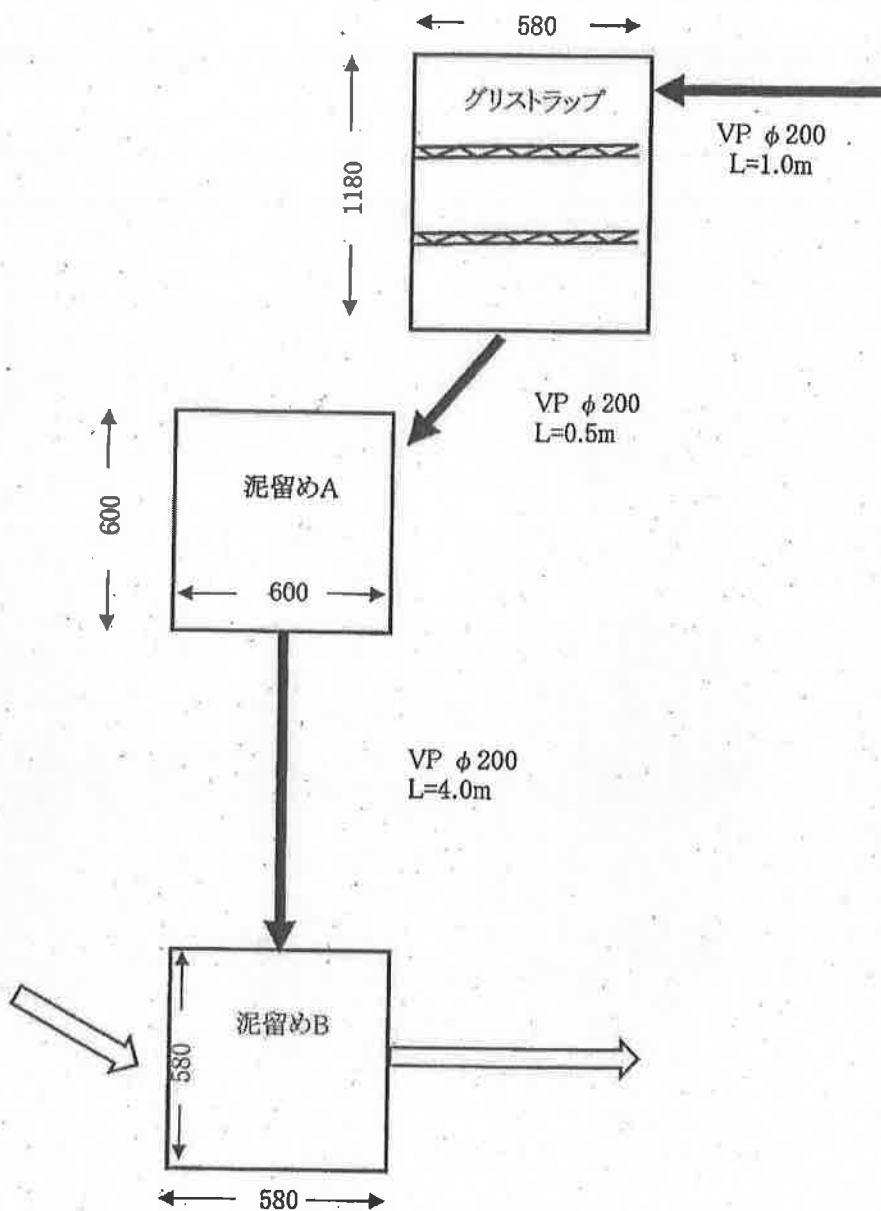


排水管	グリストラップ	泥留めA	泥留めB
VP ϕ 200 L=1.0m	L= 1180	L= 600	L= 580
VP ϕ 200 L=0.5m	W= 580	W= 600	W= 580
VP ϕ 200 L=4.0m	水量 250	水量 150	水量 50

凡例

建物


- | | |
|----|-----------------|
| 未 | 未と知りこれし建物 |
| 危 | 危険建物 |
| 借 | 借用建物 |
| 一時 | 一時使用建物 |
| 国外 | 国外教育環境整備事業によるもの |

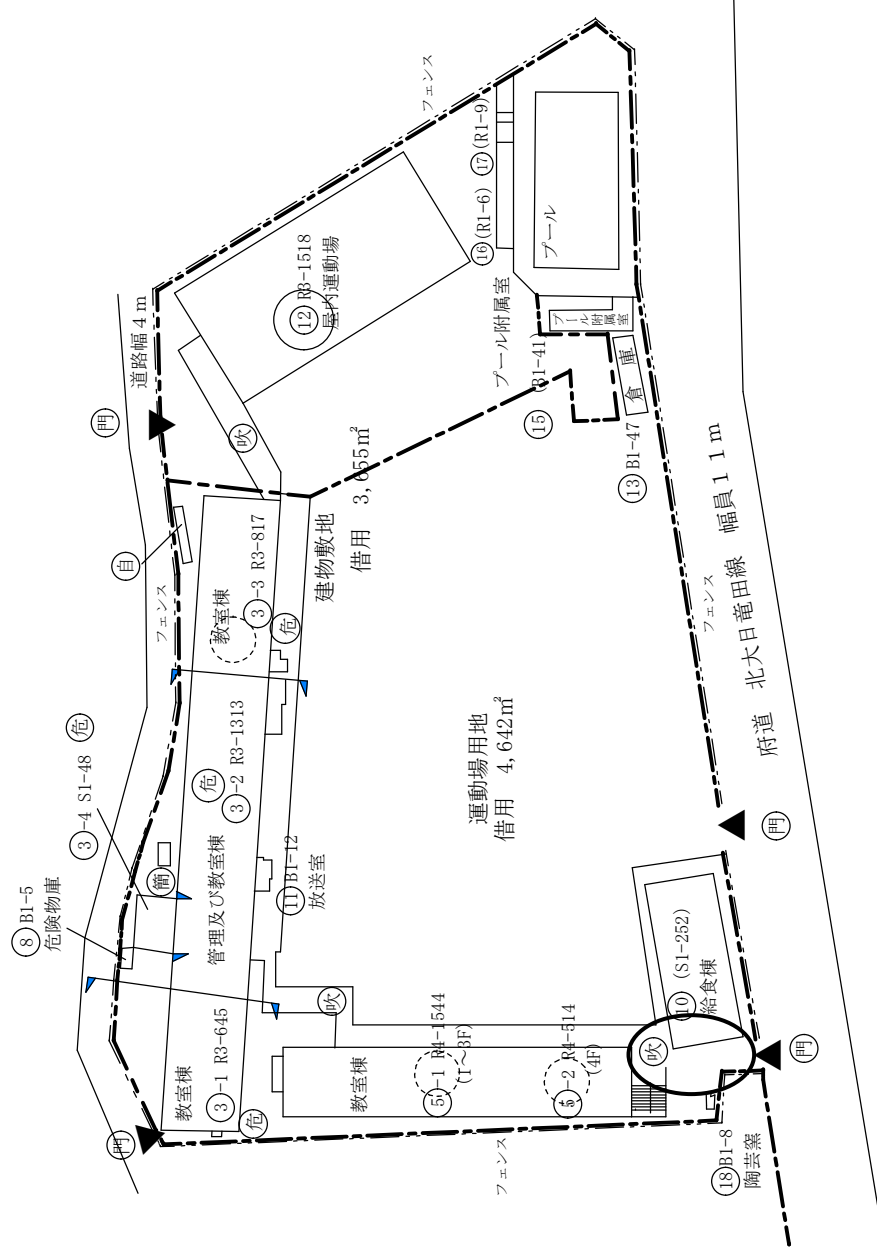

方位

(北に矢印を付す)

八雲小学校

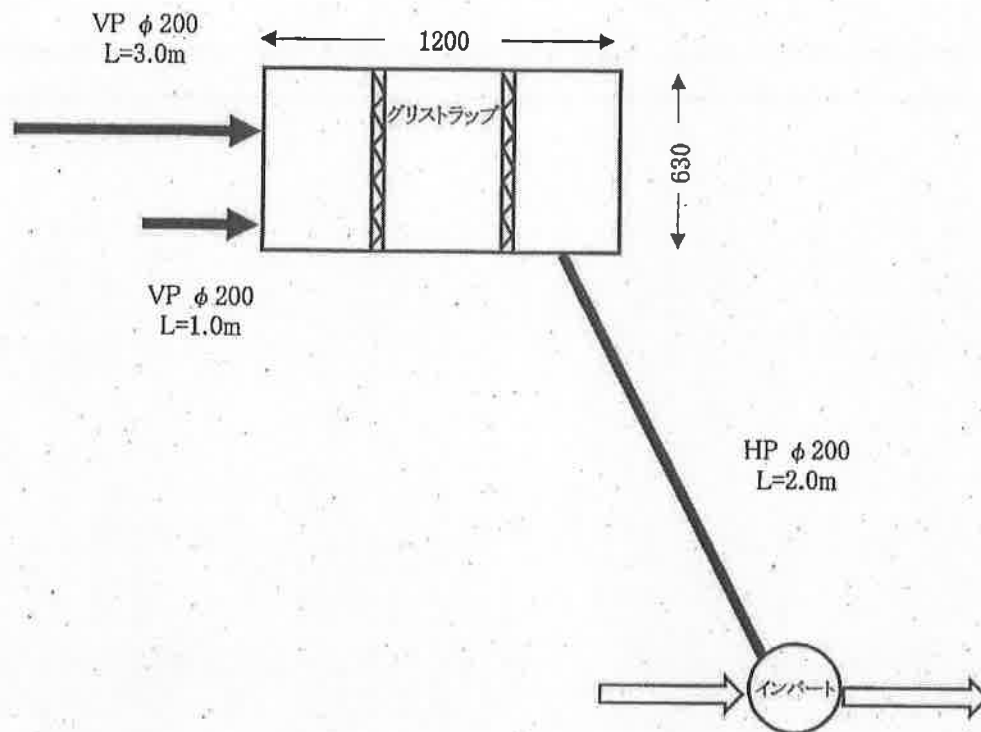

排水管	グリストラップ
VP ϕ 200 L=3.0m	L= 1200
HP ϕ 200 L=2.0m	W= 630
VP ϕ 200 L=1.0m	水量 400

(令和5年度)

施設の配置図

縮尺 1/1000
0 10 20 30 m

学校名

錦小学校

電話番号

272091461

(学校)


敷地面積

973-1


凡例

建物

- 未 未とりこし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 屋外 屋外教育施設整備事業によるもの




(北に矢印を付す)

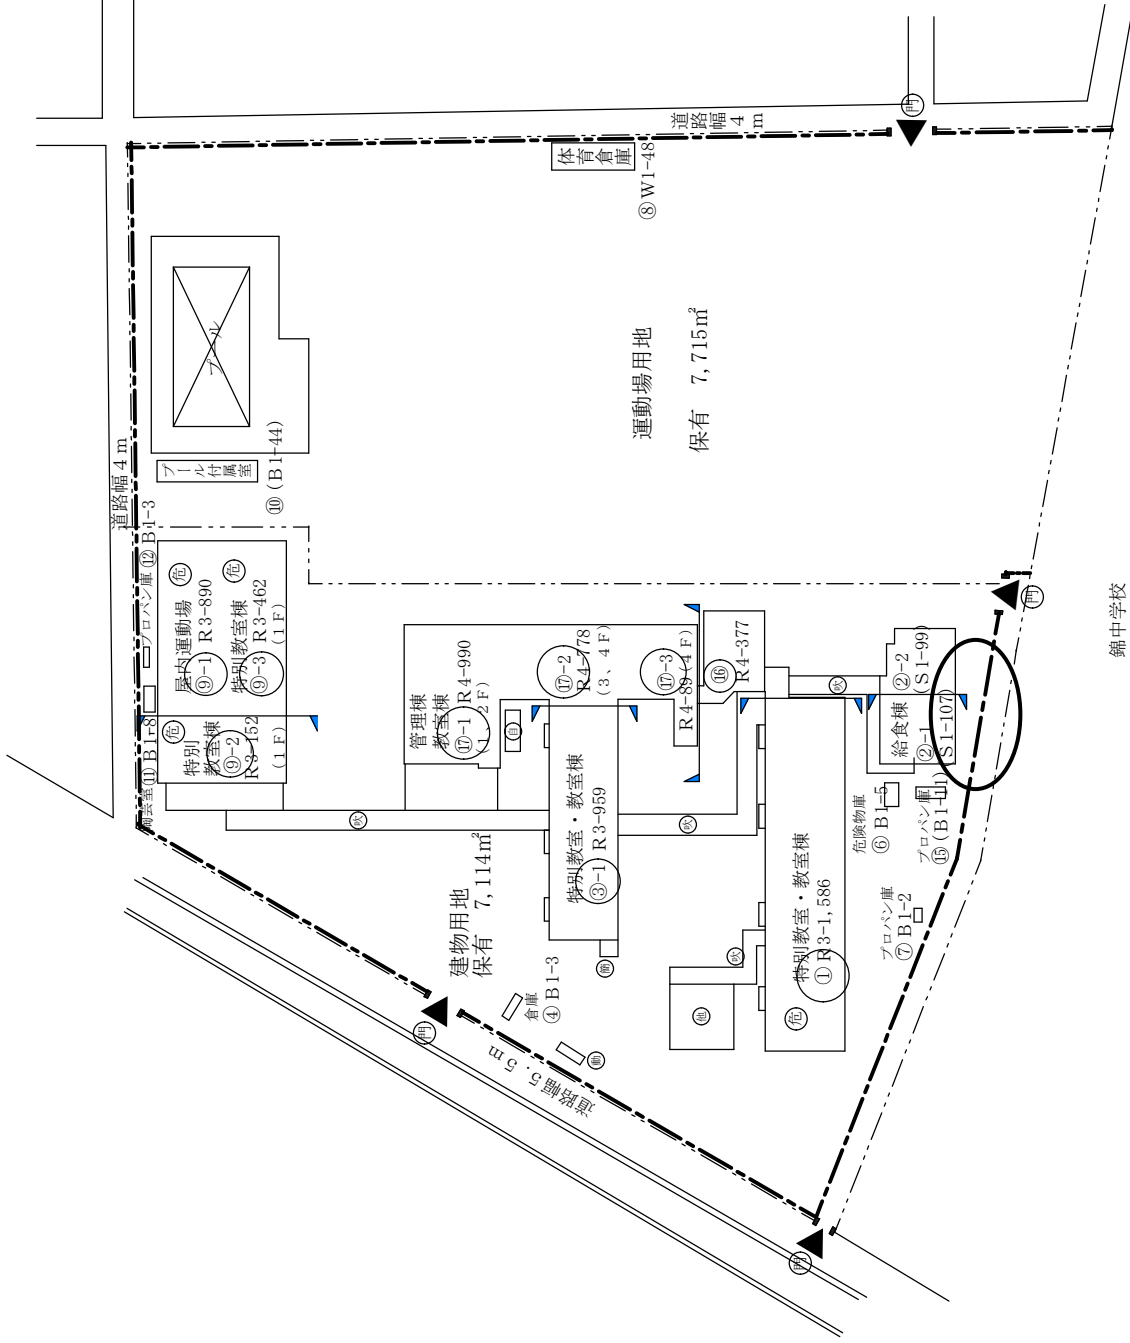


錦中学校

錦小学校

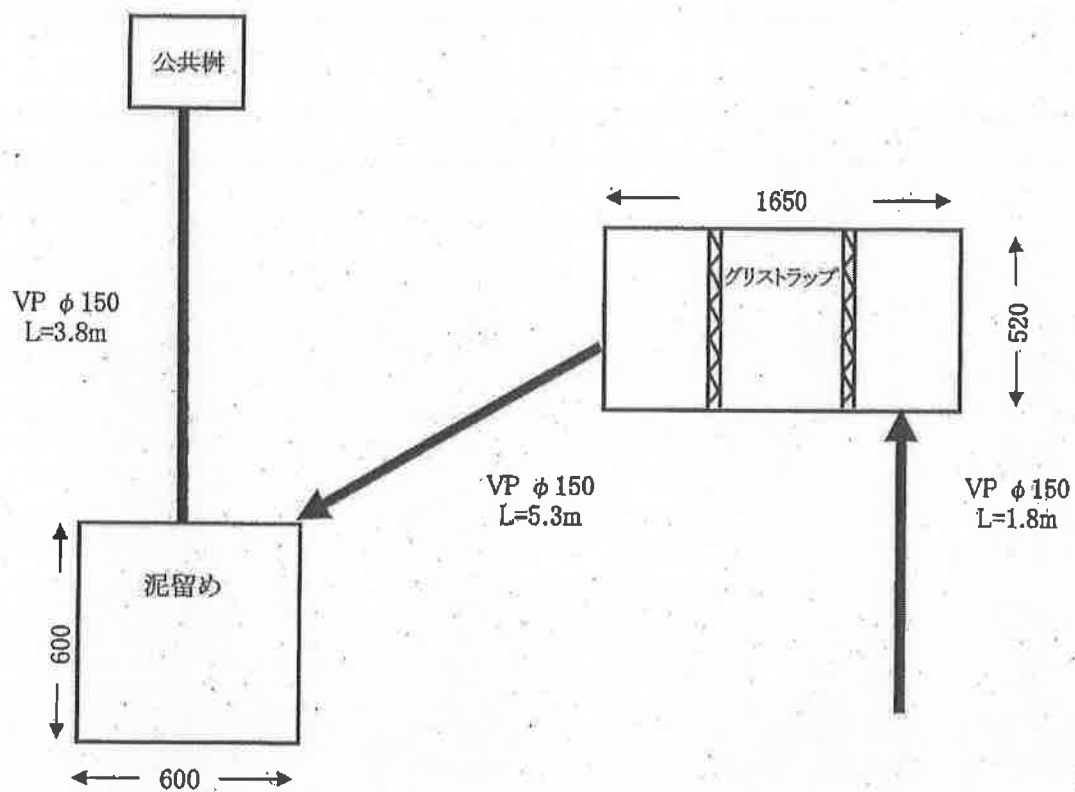

排水管	グリストラップ	泥留め
VP ϕ 150 L=1.8m	L= 1650	L= 600
VP ϕ 150 L=5.3m	W= 520	W= 600
VP ϕ 150 L=3.8m	水量 500	水量 200

金田小学校

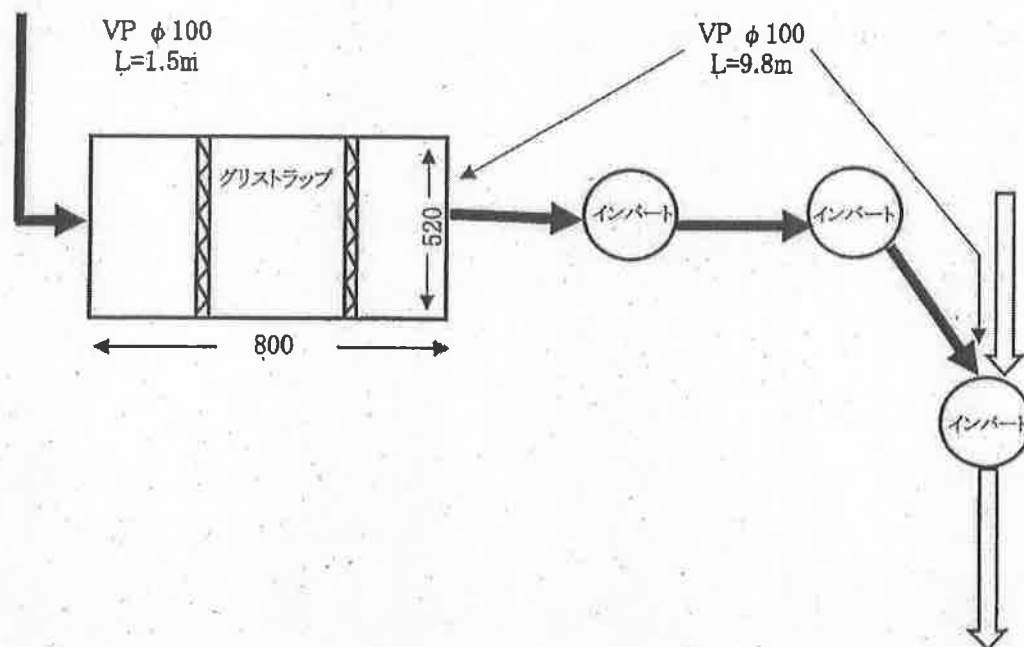

排水管	グリストラップ
VP ϕ 100 $L=1.5\text{m}$	$L= 800$
VP ϕ 100 $L=9.8\text{m}$	$W= 520$
	水量 300

(令和5年度)

施設の配置図



学校名
梶小学校

調査番号

975-1


整理番号

(都道府県) 27
(市町村) 209146
(学校) 4


凡例

建物


- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 建外 屋外教育環境整備事業によるもの



民家

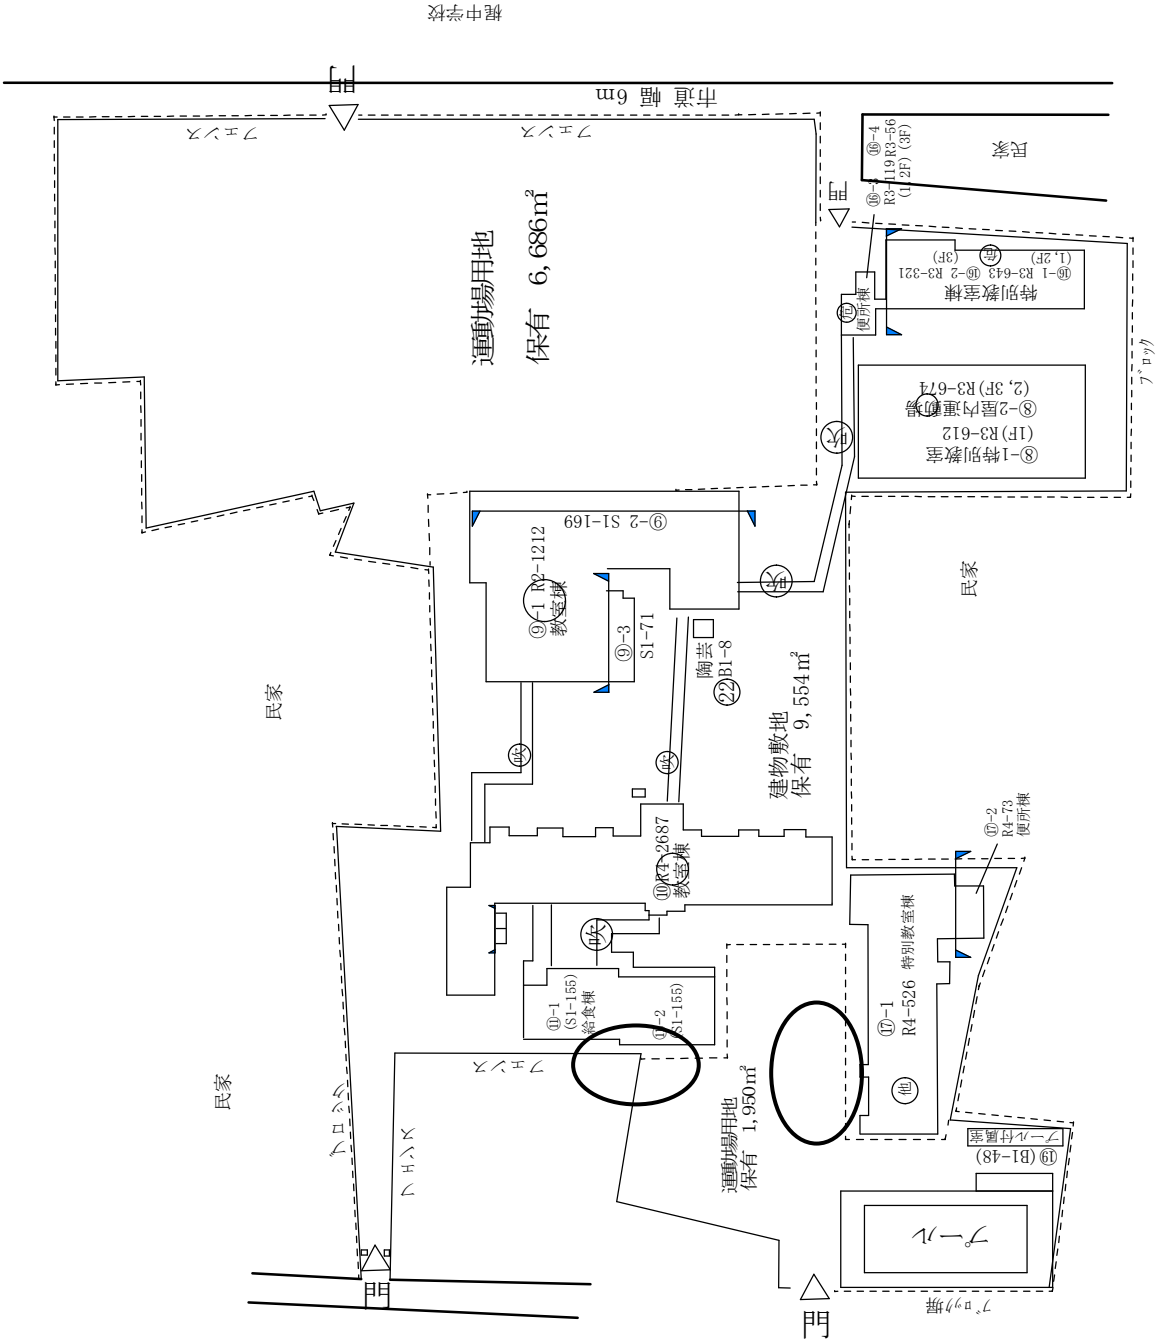


ふれあい

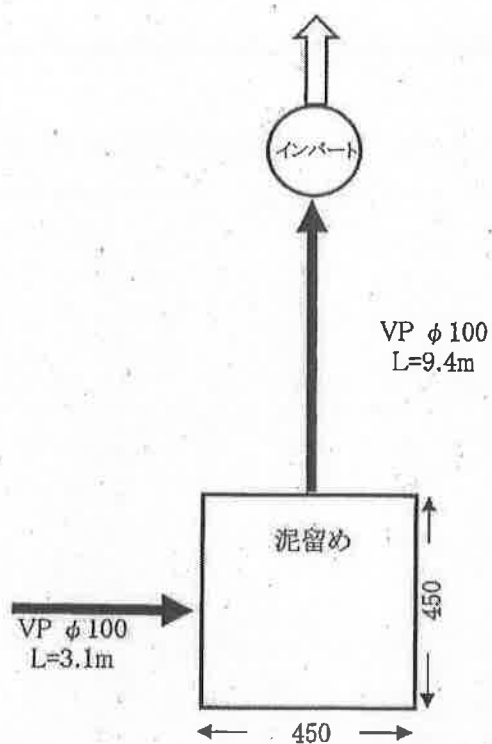


排水管	泥留め
VP φ 100 L=3.1m	L= 450
VP φ 100 L=9.4m	W= 450
	水量 50

梶小学校

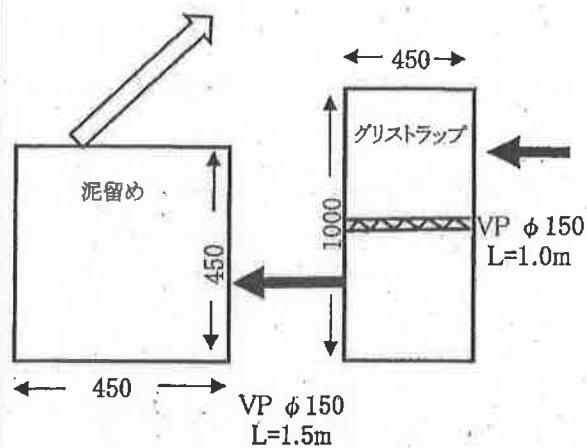


排水管	グリストラップ
VP φ 150 L=1.0m	L= 1000
VP φ 150 L=1.5m	W= 450
	水量 400
	泥留め
	L= 450
	W= 450
	水量 150

藤田小学校

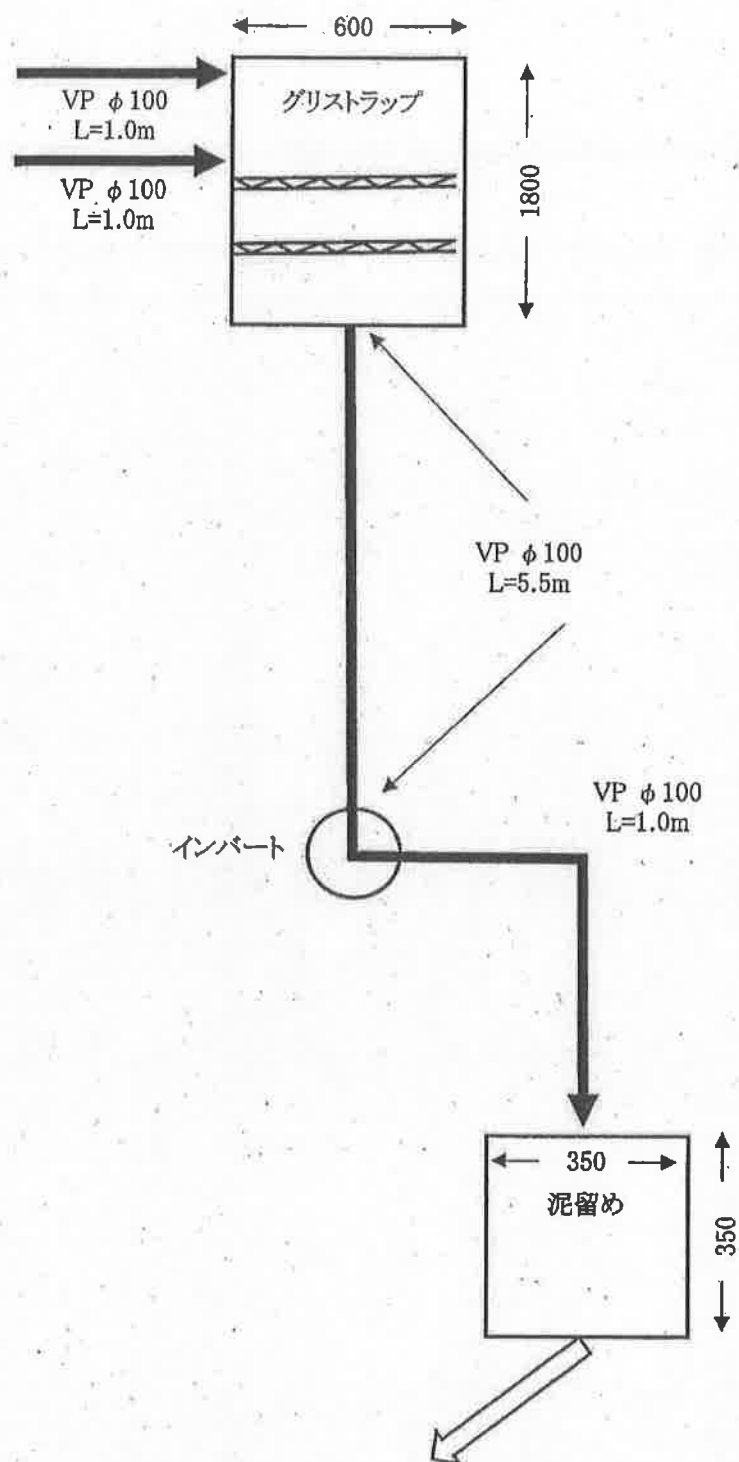


排水管	グリストラップ	泥留め
VP ϕ 100 L=1.0m	L= 1800	L= 350
VP ϕ 100 L=5.5m	W= 600	W= 350
VP ϕ 100 L=1.0m	水量 200	水量 100
VP ϕ 100 L=1.0m		


八雲東小学校

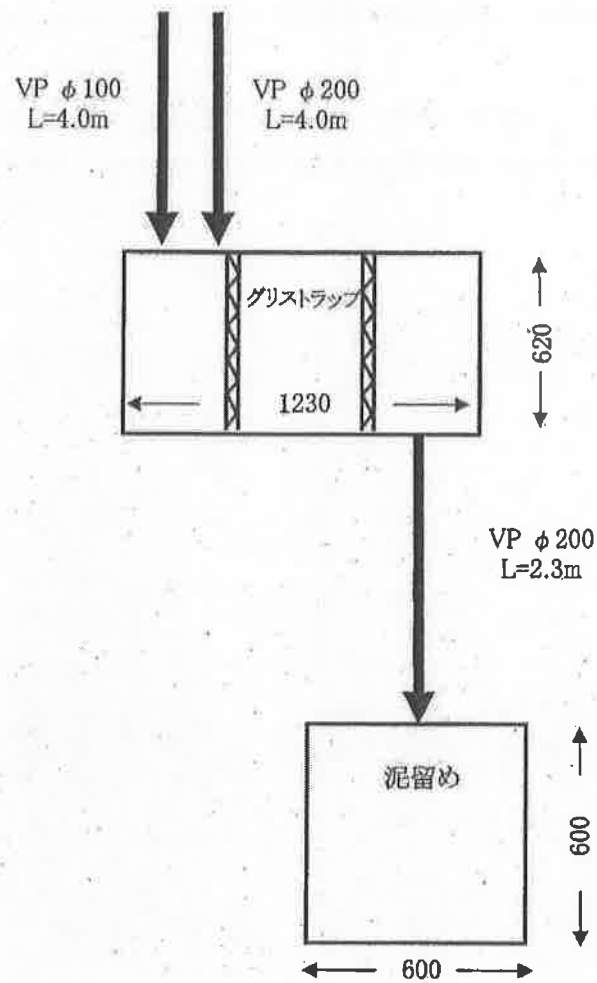

排水管	グリストラップ	泥留め
VP ϕ 200 L=4.0m	L= 1230	L= 600
VP ϕ 200 L=2.3m	W= 620	W= 600
VP ϕ 100 L=4.0m	水量 300	水量 180

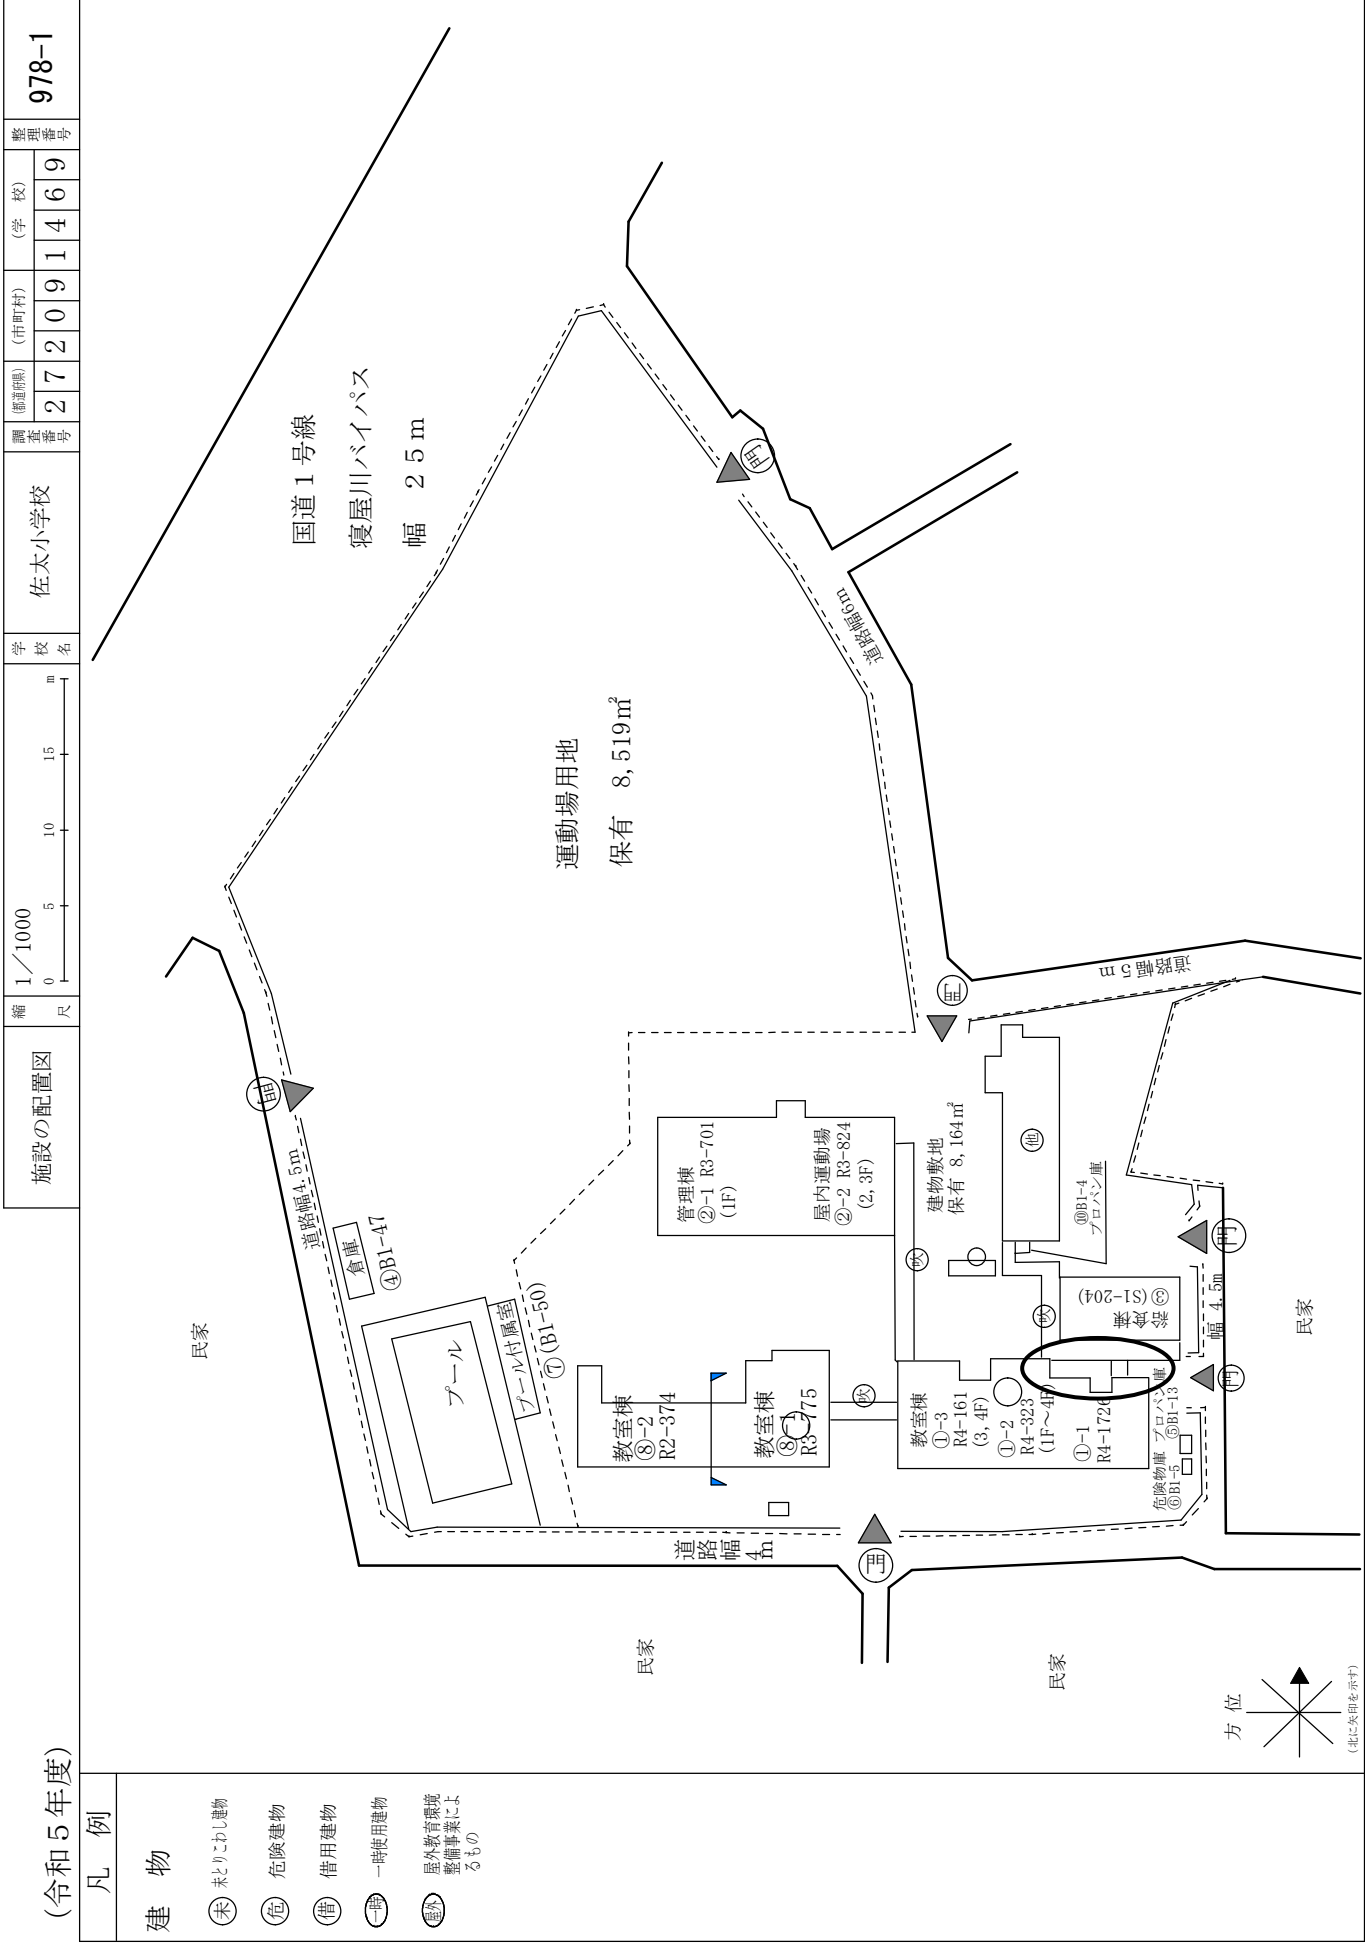

佐太小学校

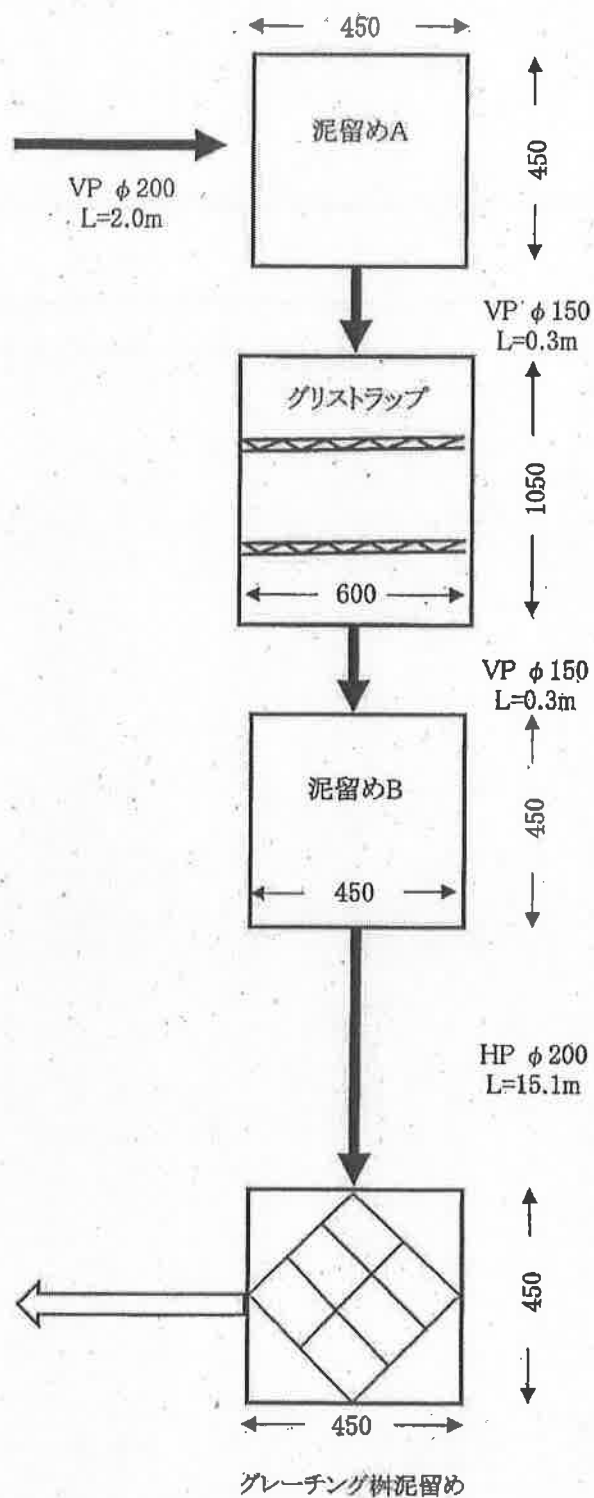


排水管	泥留めA	グリストラップ	泥留めB	グレーチング樹泥留め
VP $\phi 200$ L=2.0m	L= 450	L= 1050	L= 450	L= 450
VP $\phi 150$ L=0.3m	W= 450	W= 600	W= 450	W= 450
VP $\phi 150$ L=0.3m	水量 250	水量 300	水量 200	水量 200
HP $\phi 200$ L=15.1m				

凡 例

建 物

- ⑤ 未 未とりこわし建物
- ⑥ 危 危険建物
- ⑦ 借 借用建物
- ⑧ 一 一時使用建物
- ⑨ 屋 屋外教育環境整備事業によるもの
- ⑩ 門 出入口

施設の配置	縮尺	1 / 1000	学 校 名	よつば小学校	調 査 番 号	整理番号			980-1
						調査年度	(市町村)	(学 校)	
		0 10 20 30 40			2 7 2 0 9 1 4 7 2				

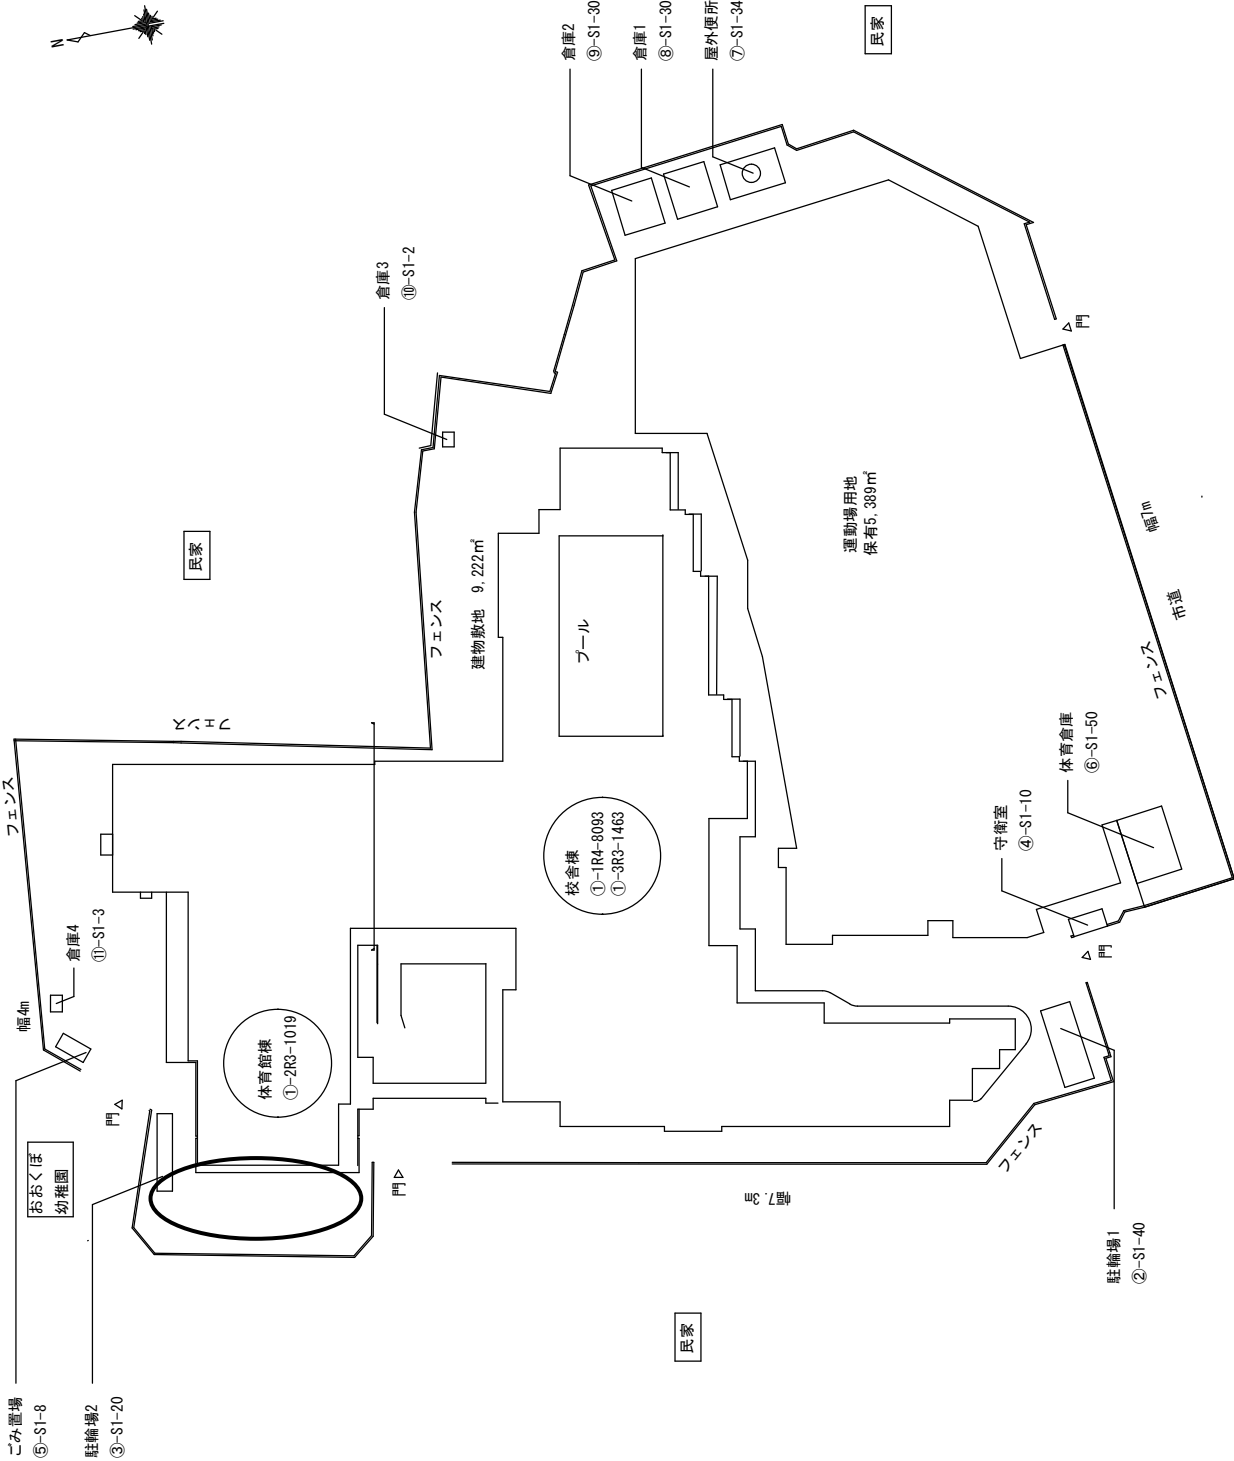



建築物 (厨房)


(令和5年度)

凡 例


建 物

- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 屋外 屋外教育環境整備事業によるもの
- 出入口

施設の配置	縮尺	1 / 1000	010203040	学 校 名	さくら小学校	調 査 番 号	(郵便局)	(学 校)	整 理 番 号
							272091473	982-1	

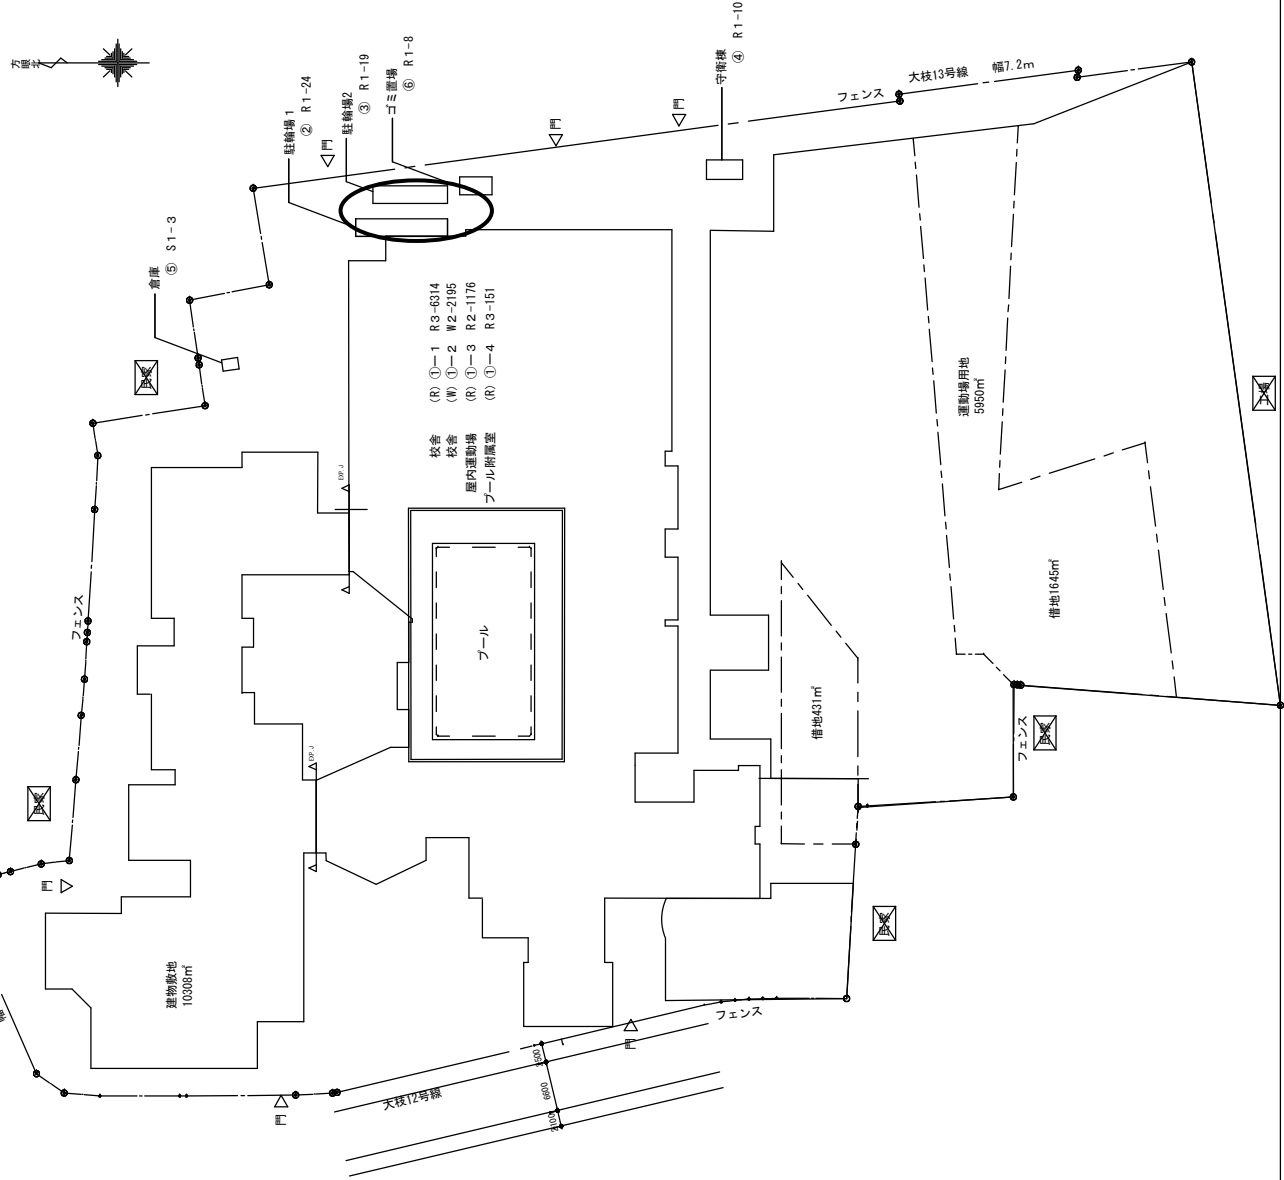

さくら小学校

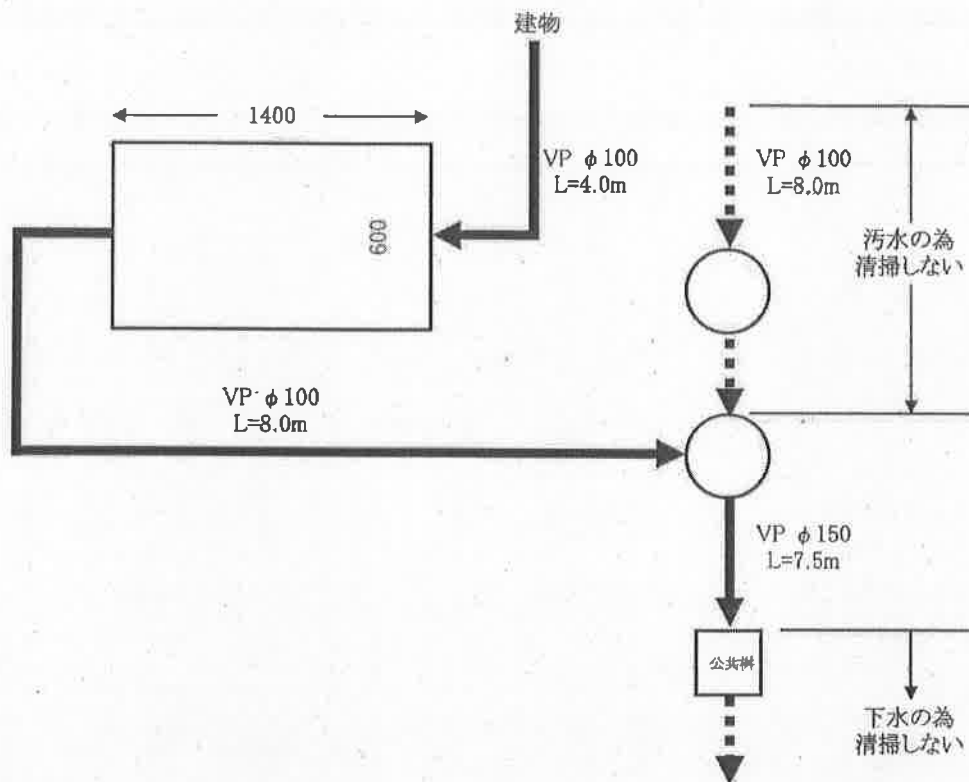

排水管		グリストラップ
VP φ 100 L=4.0m	VP φ 150 L=7.5m	L= 600
VP φ 100 L=8.0m		W= 1400
VP φ 100 L=8.0m		水量 300

凡例

建物


- 未とりこわし建物
- 危険建物
- 借用建物
- 一時使用建物
- 屋外教育環境整備事業によるもの

凡例


建物

- 未とりこわし建物
- 危険建物
- 借用建物
- 一時使用建物
- 屋外教育環境整備事業によるもの


施設の配置	縮尺	1 / 1000	0 10 20 30 40	学校名	寺方南小学校	調査番号	27209	(市町村)	1474	(学校)	整理番号	983-1
-------	----	----------	---------------	-----	--------	------	-------	-------	------	------	------	-------

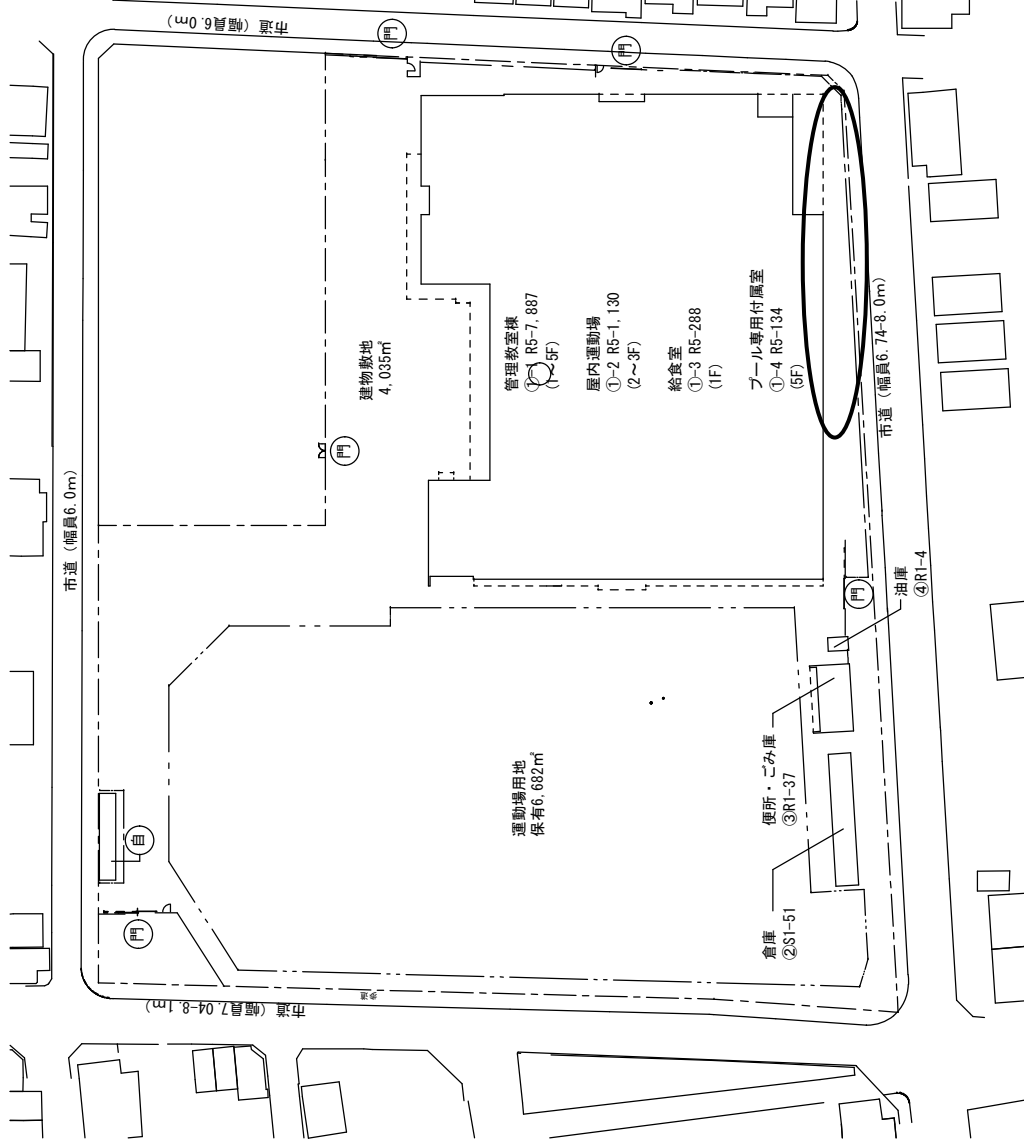


寺方南小学校

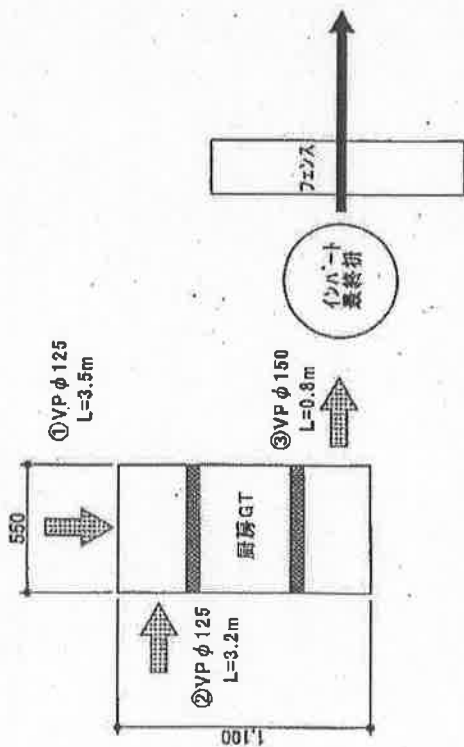


排水管	厨房GT
① VP φ 125 L=3.5	L=1,100
② VP φ 125 L=3.2	W=550
③ VP φ 150 L=0.8	水量=205

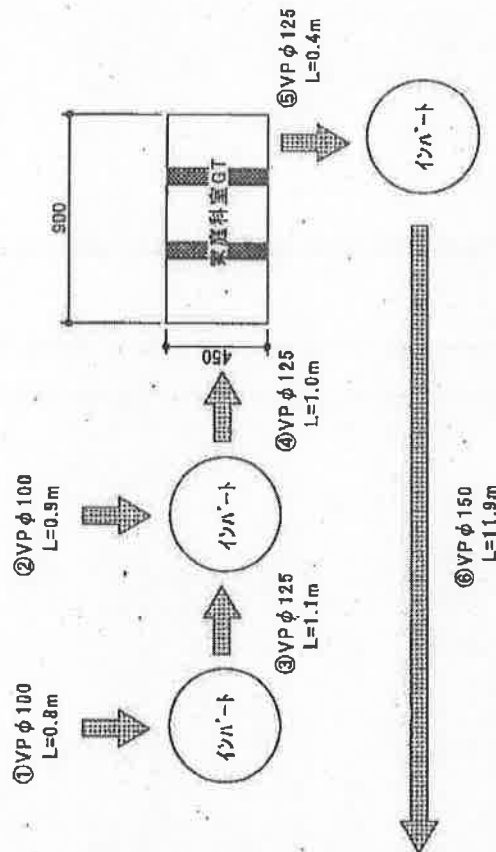


排水管	家庭科室GT	排水管
① VP φ 100 L=0.8	L=500	⑪ VP φ 125 L=2.1
② VP φ 100 L=0.9	W=450	⑫ VP φ 150 L=2.0
③ VP φ 125 L=1.1	水量=135	⑬ VP φ 150 L=2.8
④ VP φ 125 L=1.0		
⑤ VP φ 125 L=0.4		
⑥ VP φ 150 L=11.8		
⑦ VP φ 100 L=1.7		
⑧ VP φ 150 L=1.4		
⑨ VP φ 100 L=1.7		
⑩ VP φ 150 L=13.8		

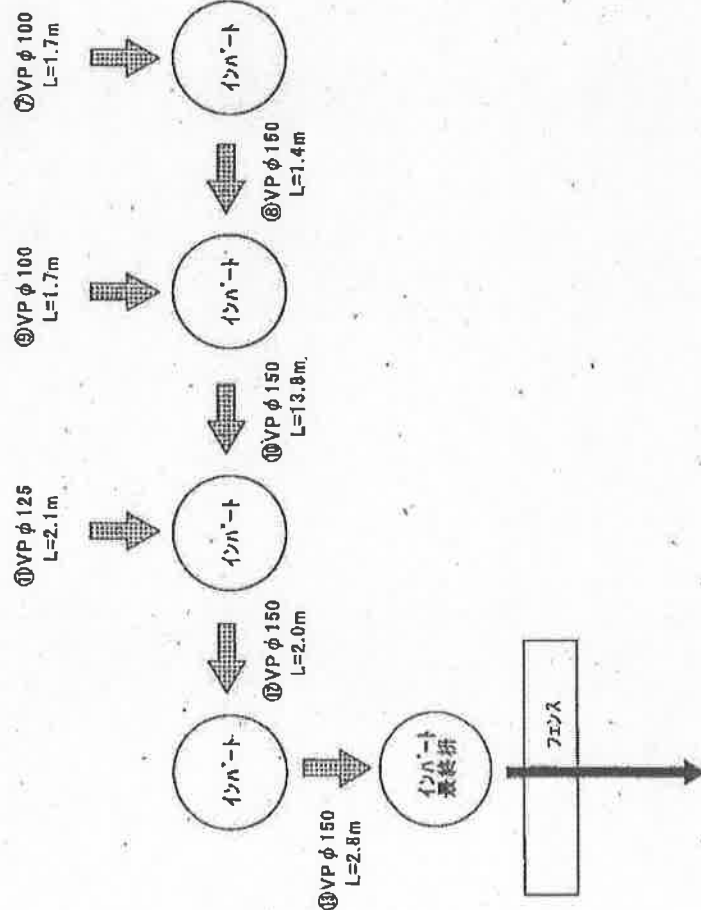

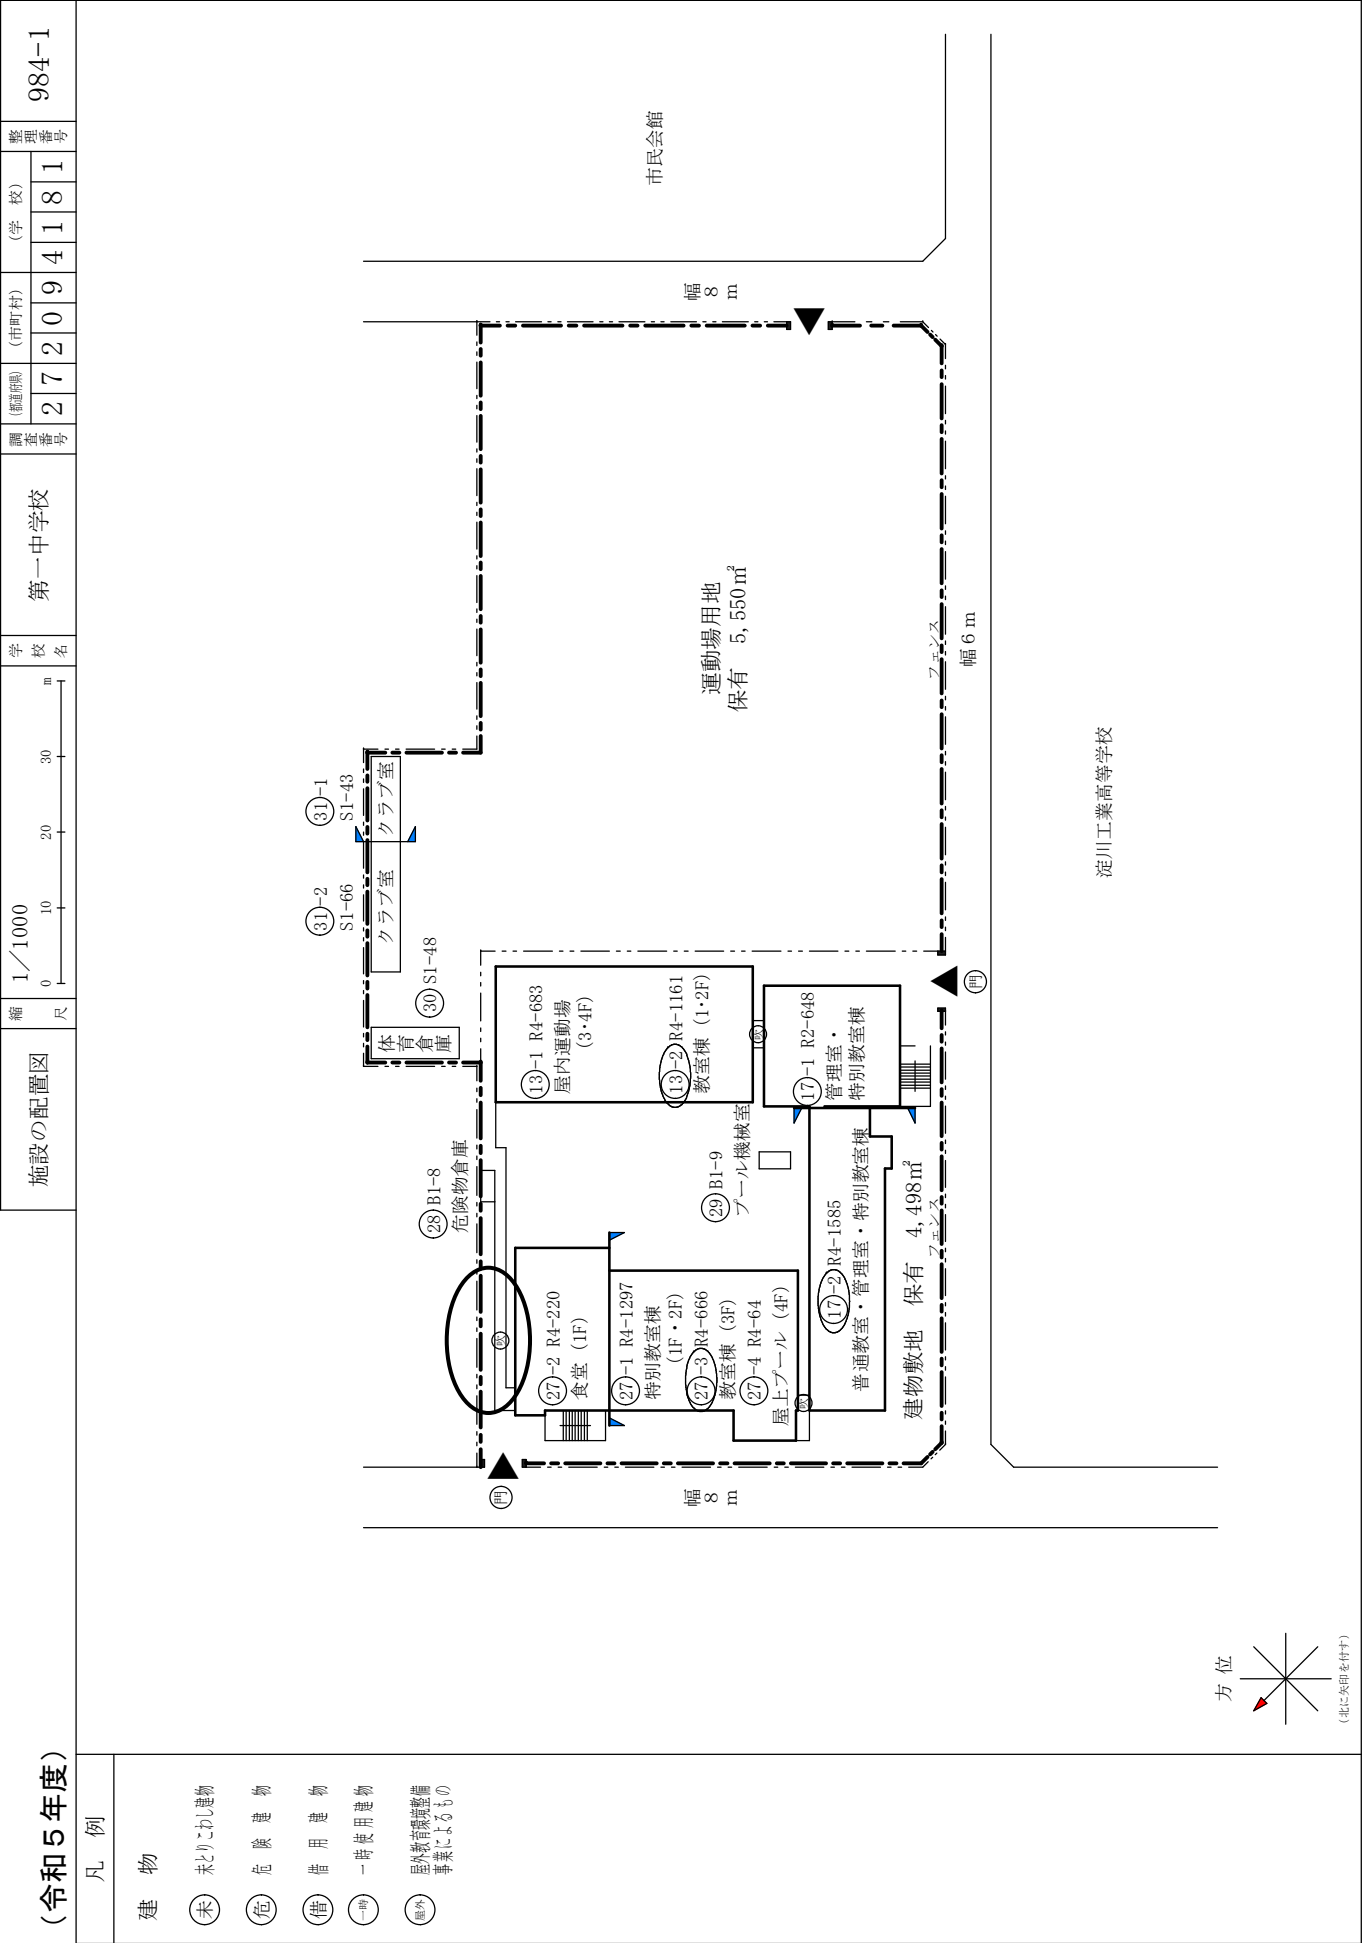

第一中学校

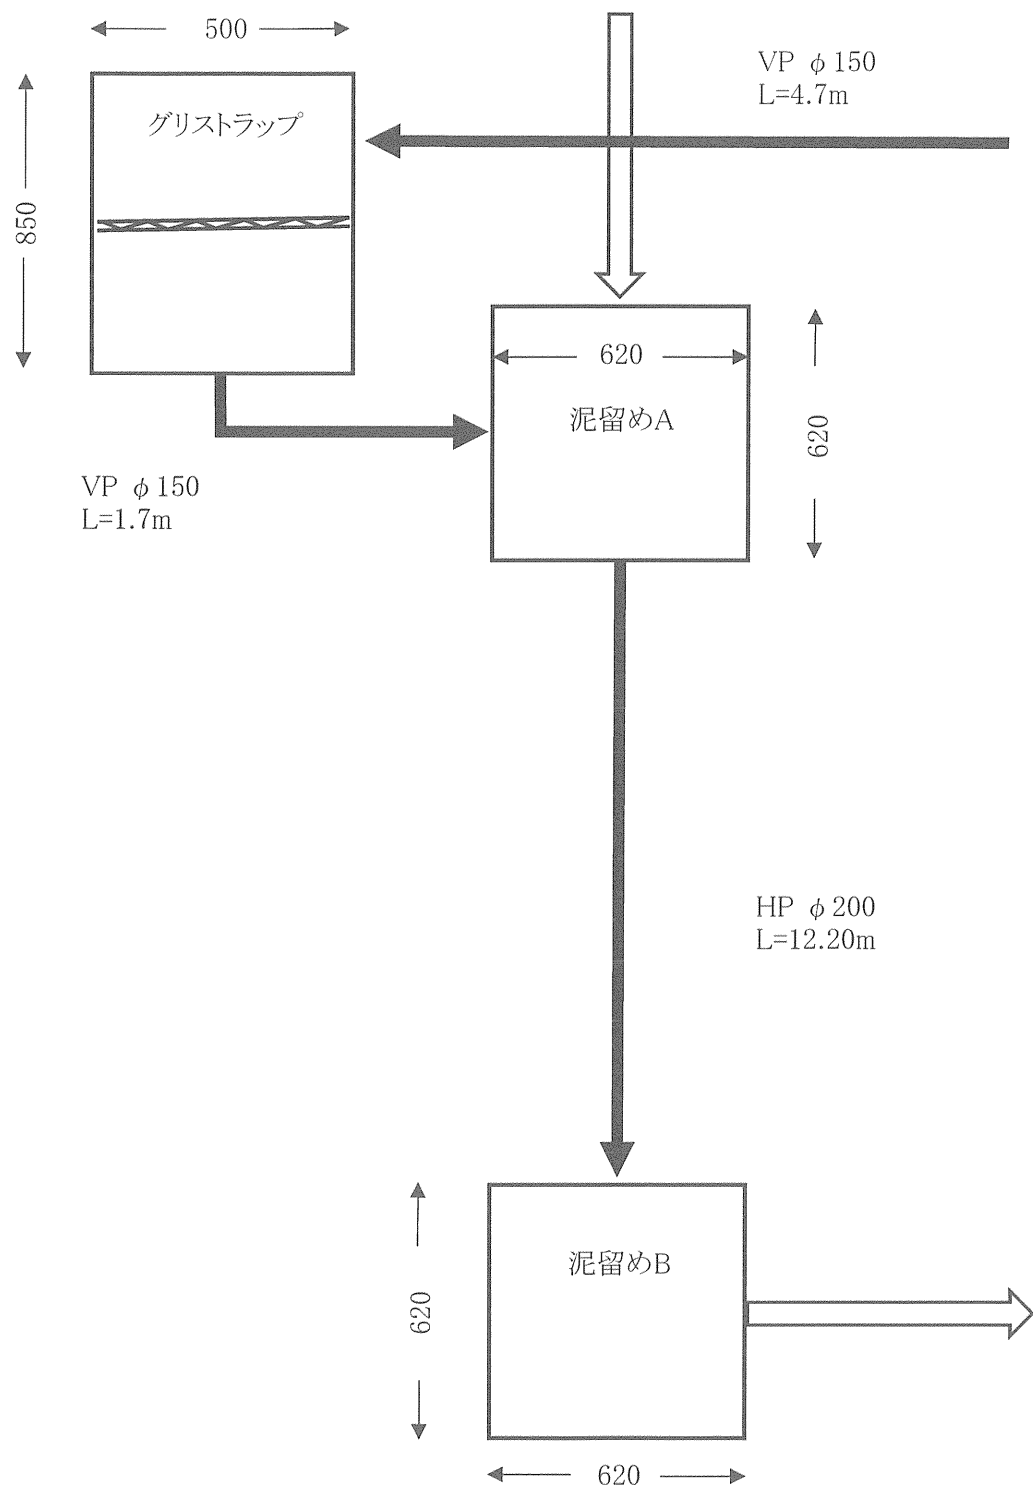

排水管	グリストラップ	泥留めA	泥留めB
VP φ 150 L=4.7m	L= 850	L= 620	L= 620
VP φ 150 L=1.7m	W= 500	W= 620	W= 620
HP φ 200 L=12.20m	水量 470	水量 200	水量 180

- | | | | | | |
|----|----------|------|------|--------|-----------------|
| 建物 | 未とりにくい建物 | 危険建物 | 借用建物 | 一時使用建物 | 国外親有資産整備事業によるもの |
| | ④未 | ④危 | ④借 | ④一時 | ④国外 |

図 施設の配置

箱	1/1000
---	--------

 $1/1000$

m

m

m

m

m

学 校 名	
-------	--

庭窪中学校

調査番号	
------	--


2	7	(都道府県)
---	---	--------


	(市町村)
209	

	(学 校)
0	418


整理番号	5
------	---


985-1

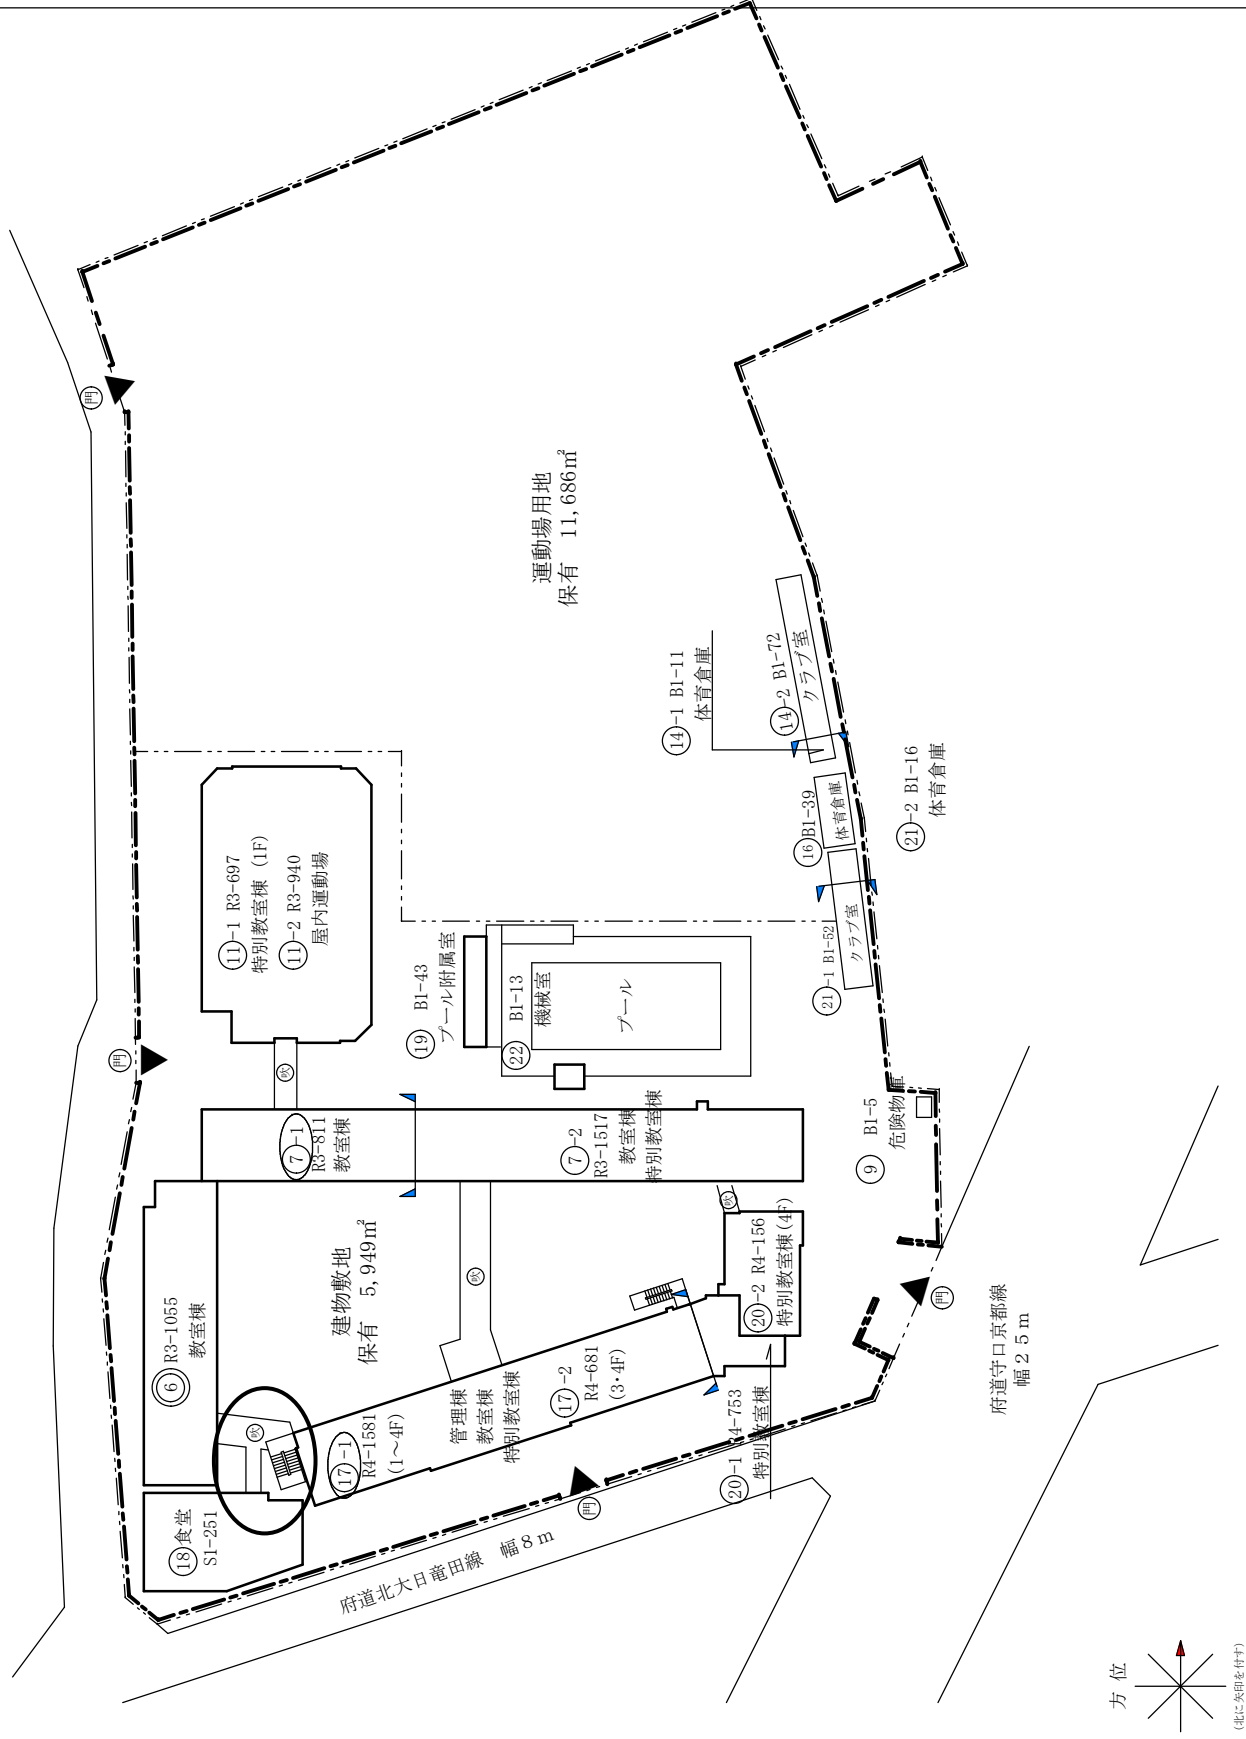

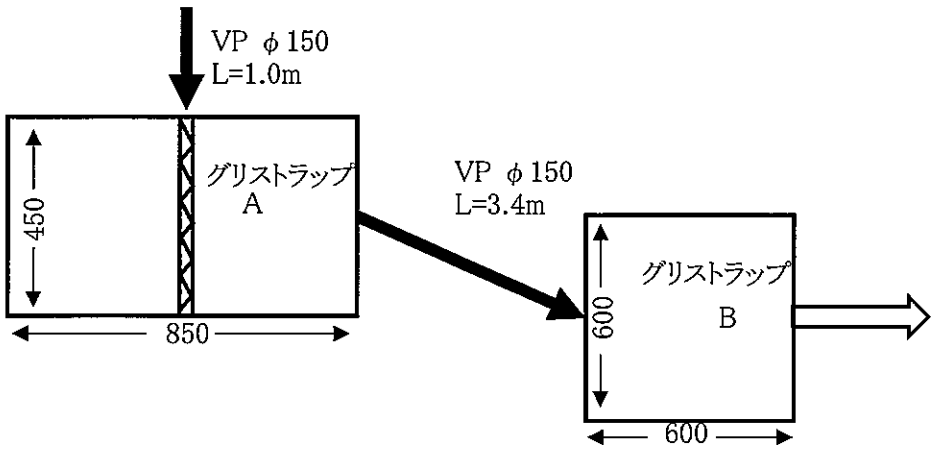

グリストラップA	
L= 850	
W= 450	
H= 750	
水位 350	
グリストラップB	
L= 600	
排水管	W= 600
VP ϕ 150 L=1.0m	H= 900
VP ϕ 150 L=3.4m	水位 150

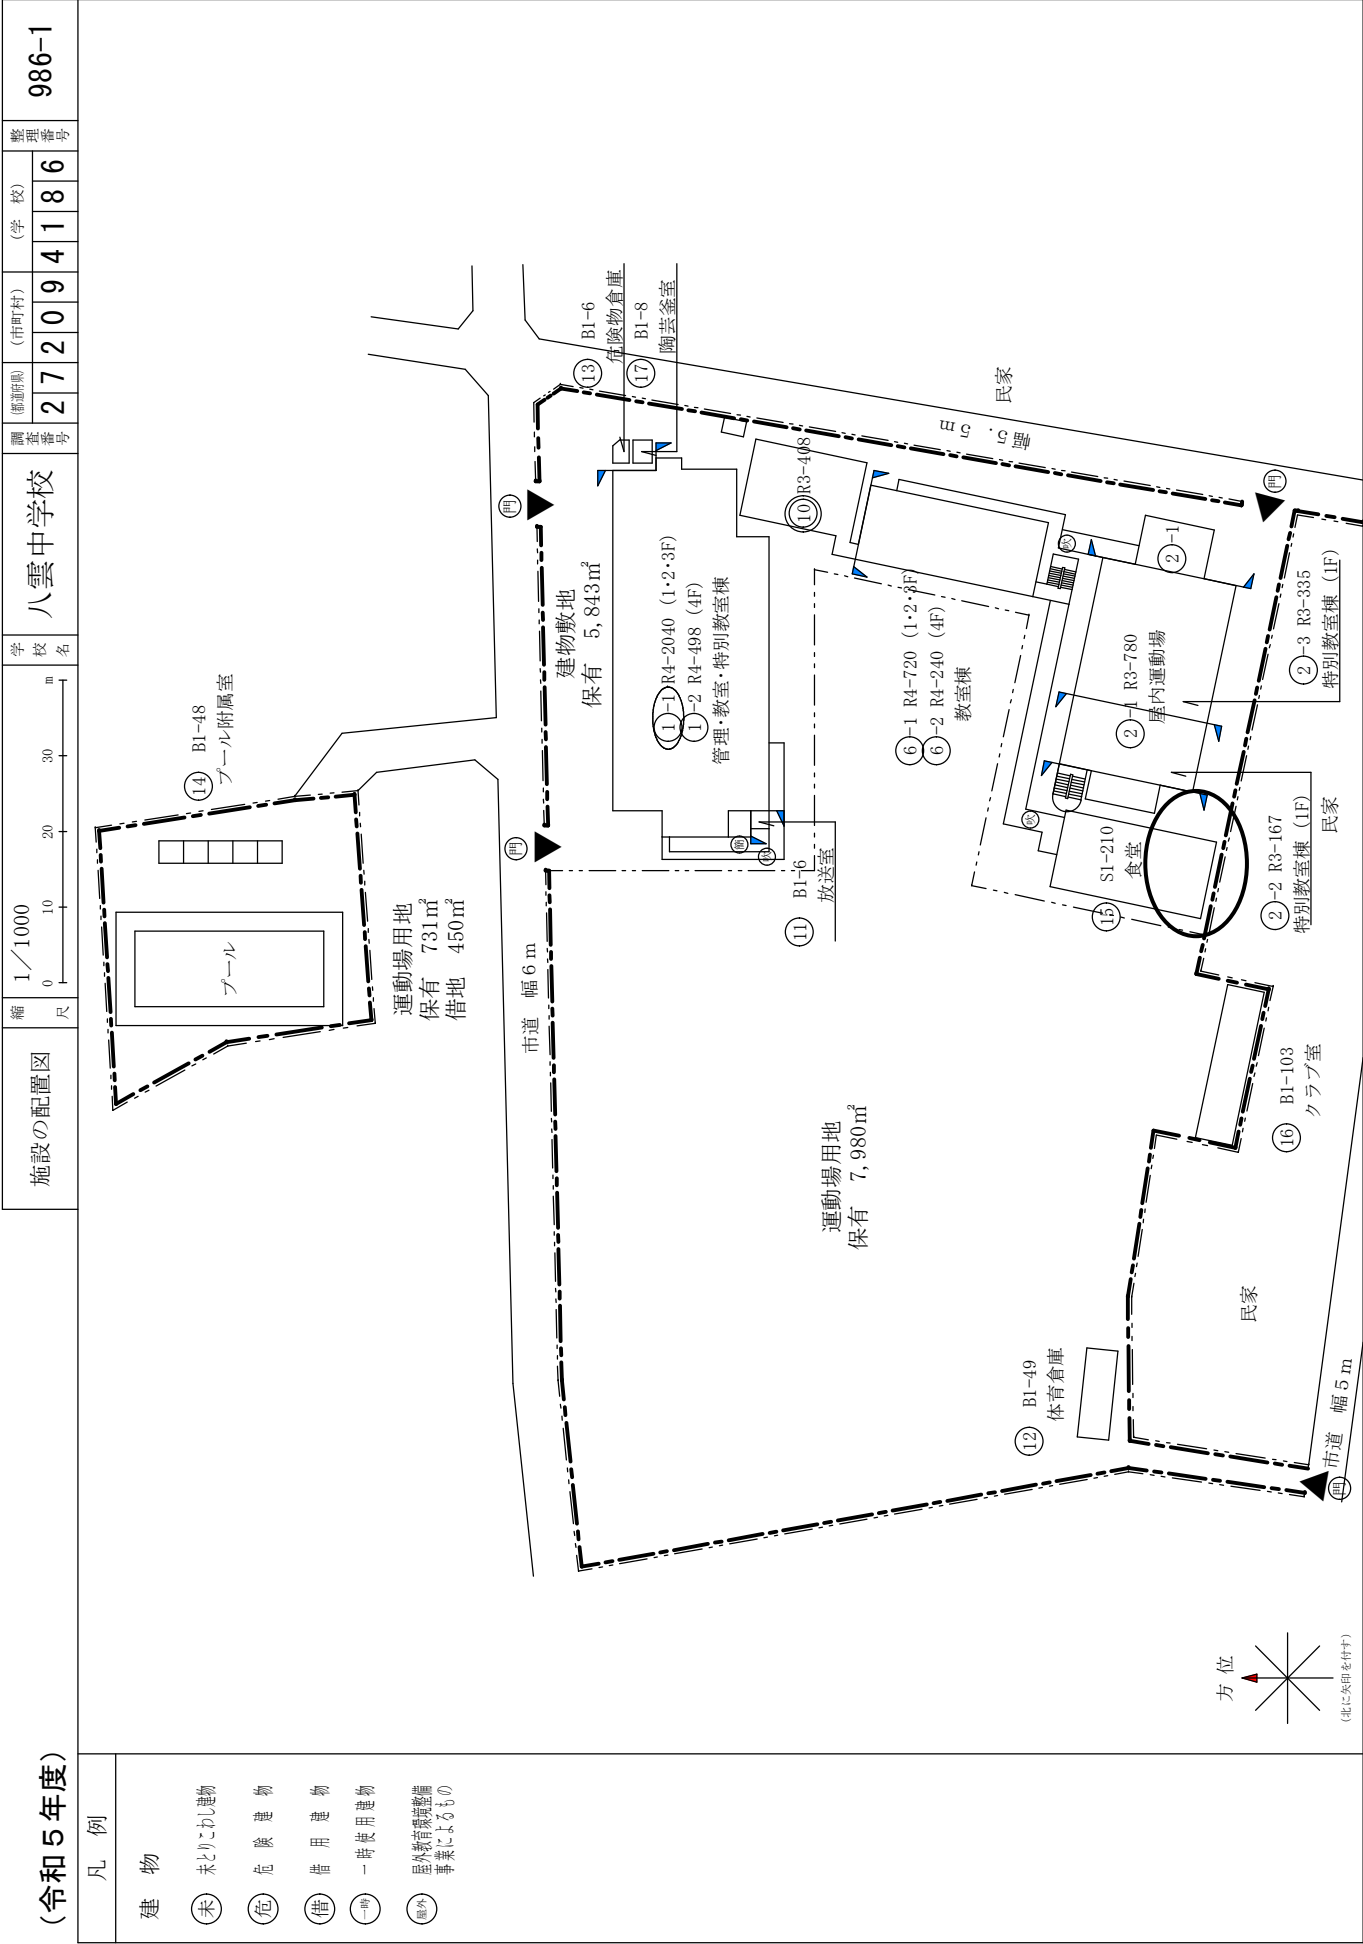

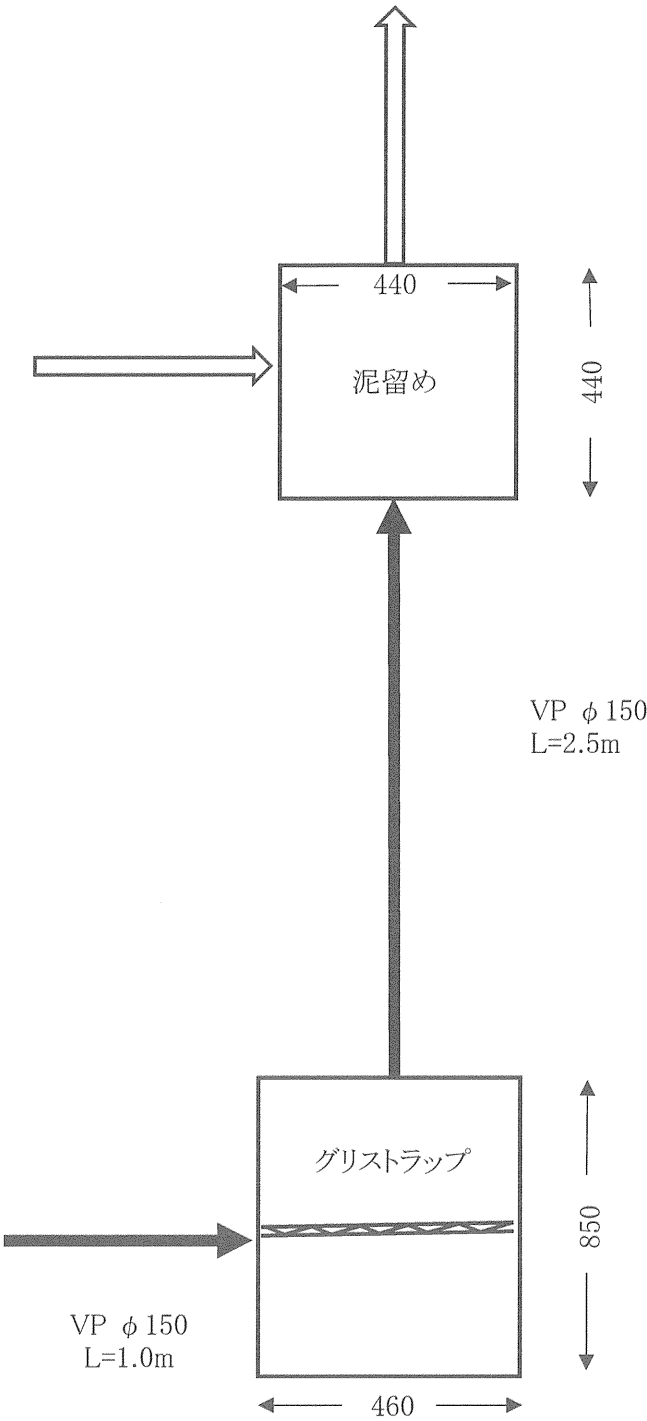


排水管	グリストラップ	泥留め
VP φ 150 L=1.0m	L= 850	L= 440
VP φ 150 L=2.5m	W= 460	W= 440
	水量 350	水量 200

(令和5年度)

凡 例

建 物

- 未 未とりこなし建物
- 色 危険建物
- 借 借用建物
- 一時使用建物
- 屋外敷設設備
- 事業によるもの



(北に矢印を付す)

施設の配置図

縮 尺 1/1000
0 10 20 30 m

学 校 名

梶中学校

調 査 番 号


2 7 2 0 9 4 1 8 7

(市町村)


(学 校)

整 理 番 号

987-1

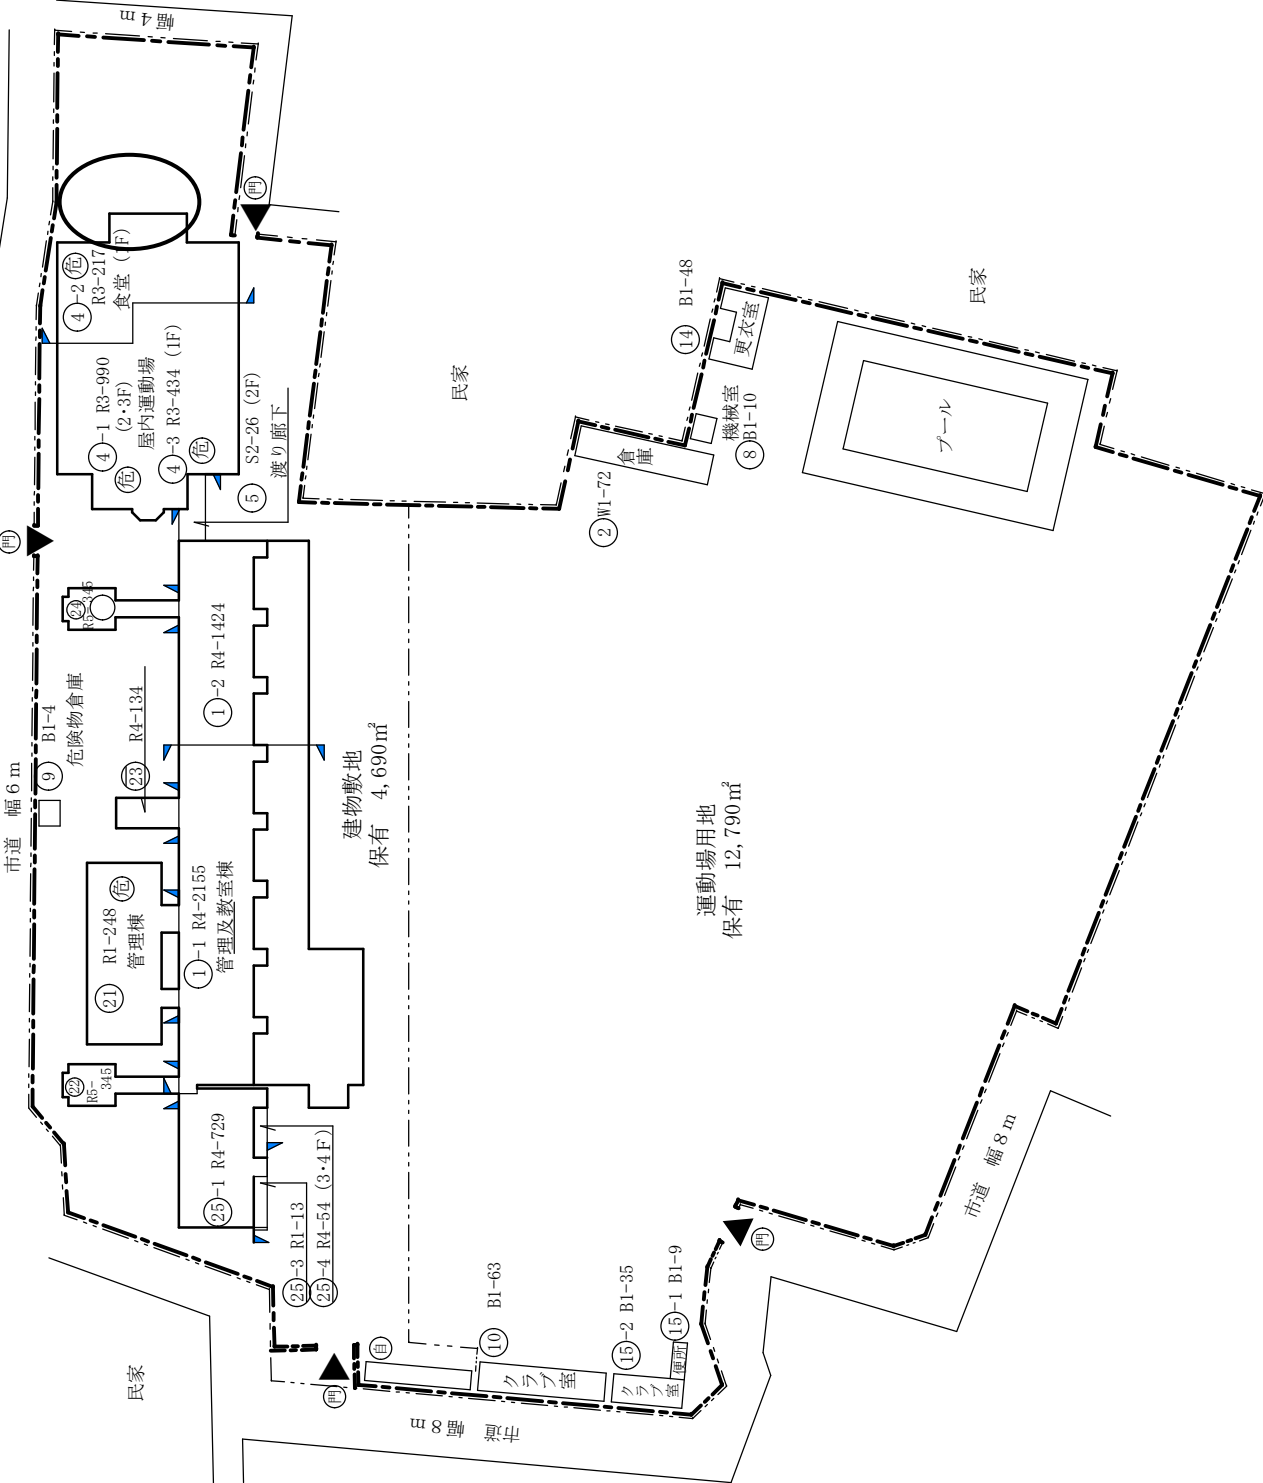

梶中学校

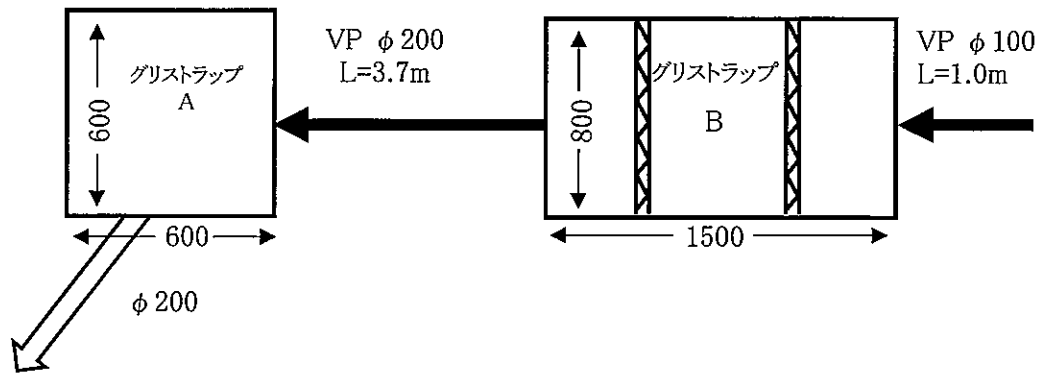

グリストラップA	
L= 600	
W= 600	
H= 1000	
水位 0.15	
グリストラップB	
L= 1500	
排水管	W= 800
VP φ 200 L=3.7m	H= 800
VP φ 100 L=1.0m	水位 0

(令和5年度)

施設の配置図

縮尺

1/1000

0 10 20 30 m

学校名

大久保中学校

調査番号

(都道府県) (市町村) (学 校) 整理番号



272094188

988-1


凡 例

建 物

- ① 未 未とりこわし建物
- ② 危 危険建物
- ③ 借 借用建物
- ④ 一 一時使用建物
- ⑤ 屋外 屋外教育環境整備事業によるもの

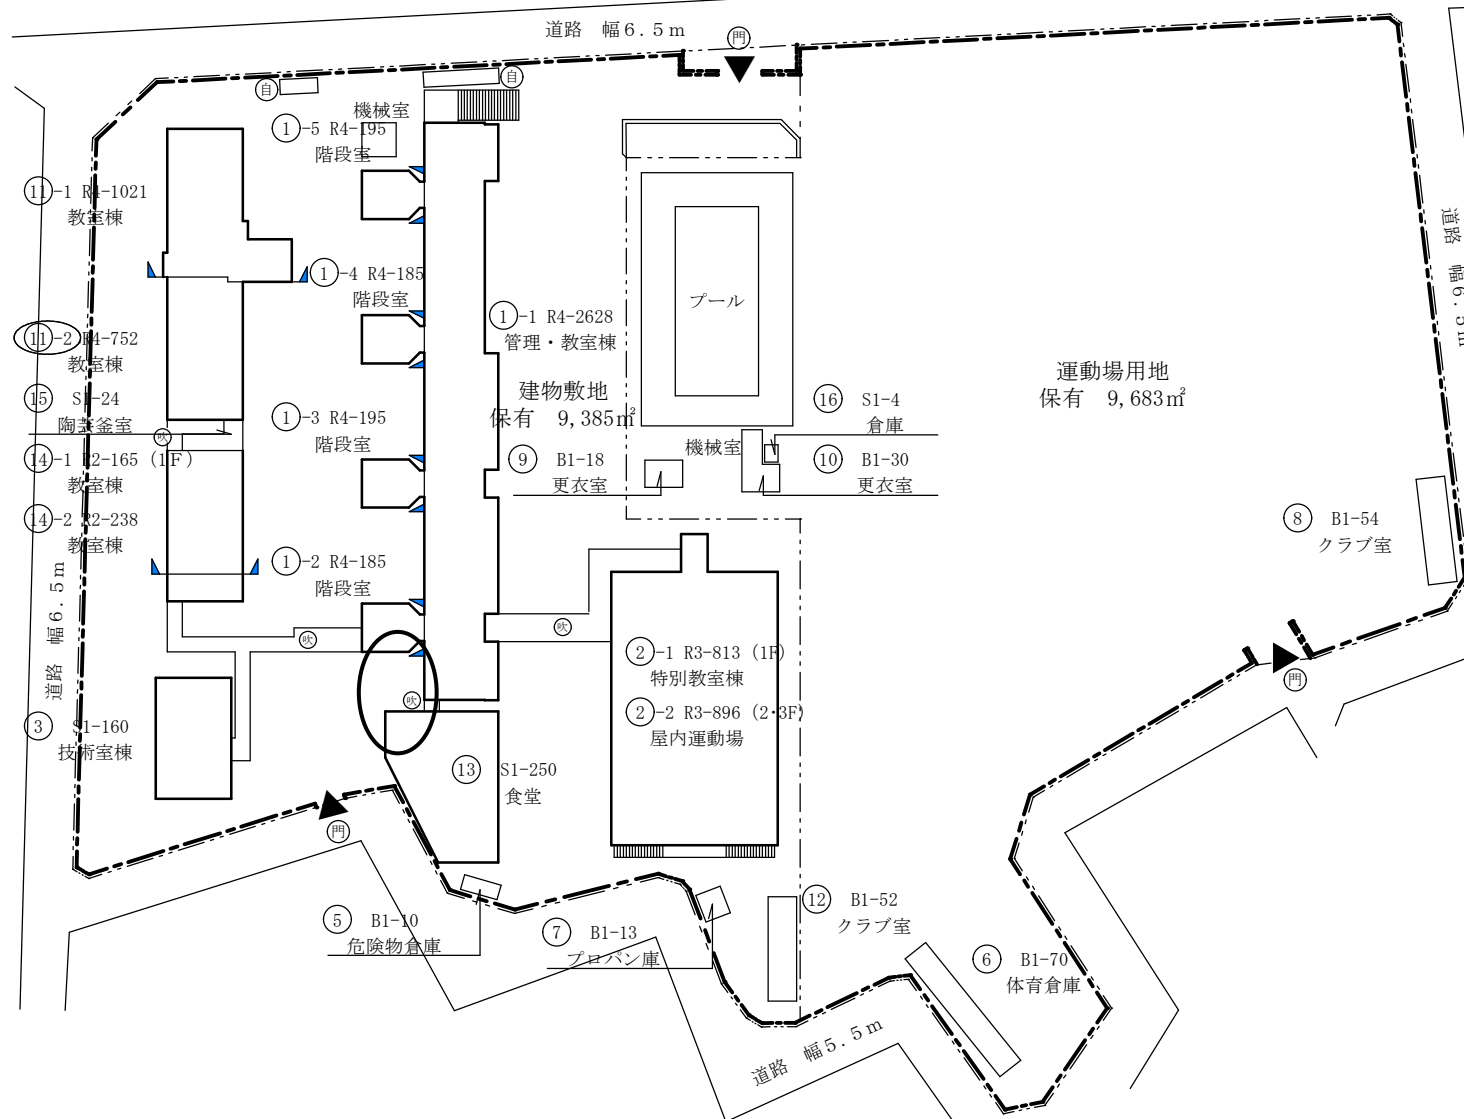


大久保中学校

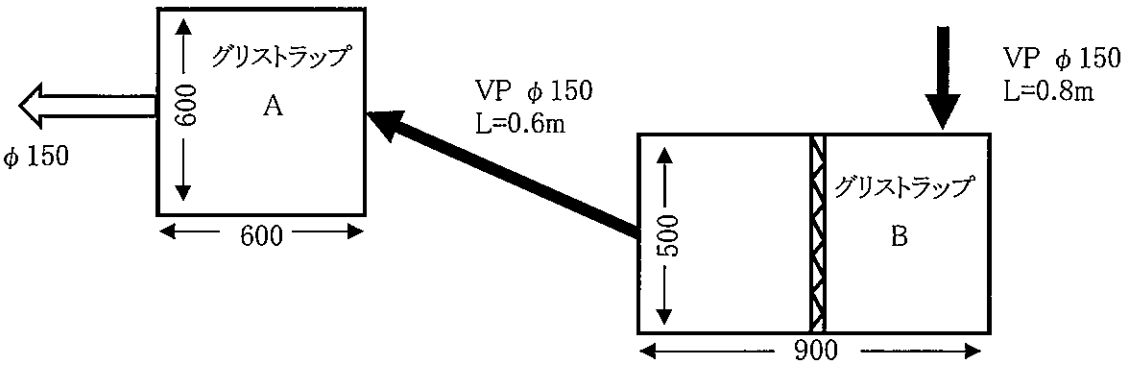

グリストラップA	
L= 600	
W= 600	
水位 10	
グリストラップB	
排水管	L= 900
VP ϕ 150 L=0.6m	W= 500
VP ϕ 150 L=0.8m	水位 30

錦中学校

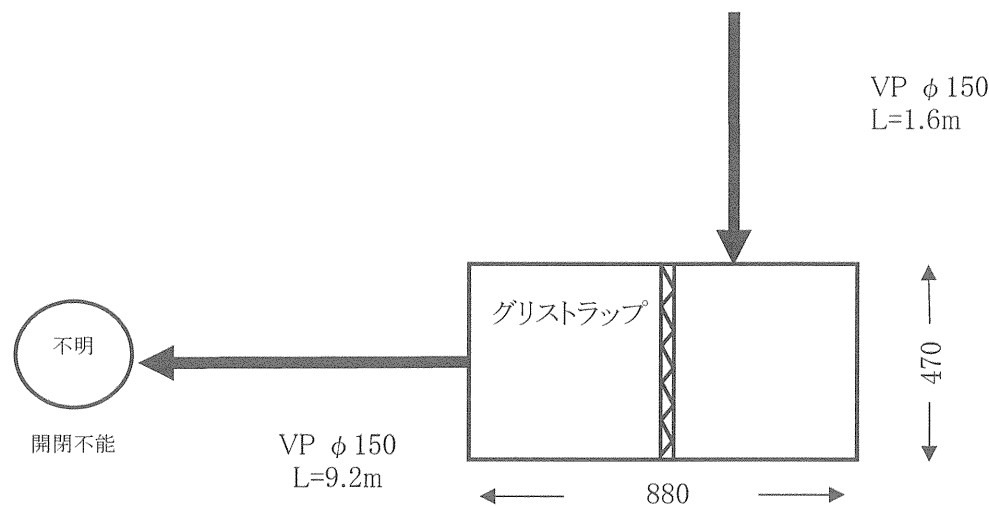


排水管	グリストラップ
VP ϕ 150 L=1.6m	L= 880
VP ϕ 150 L=9.2m	W= 470
	水量 370

施設の配置図	縮尺	1 / 1000					校名	学校番号	調査番号	(市町村)	(学校)	整理番号
		0	5	10	15	20						
樟風中学校												990-1

- 凡 例
- 建築物
- 未とりこわし建物
 - 危険建物
 - 借用建物
 - 一時使用建物
 - 屋外教育環境整備事業によるもの

民 家


市道 幅員 9m

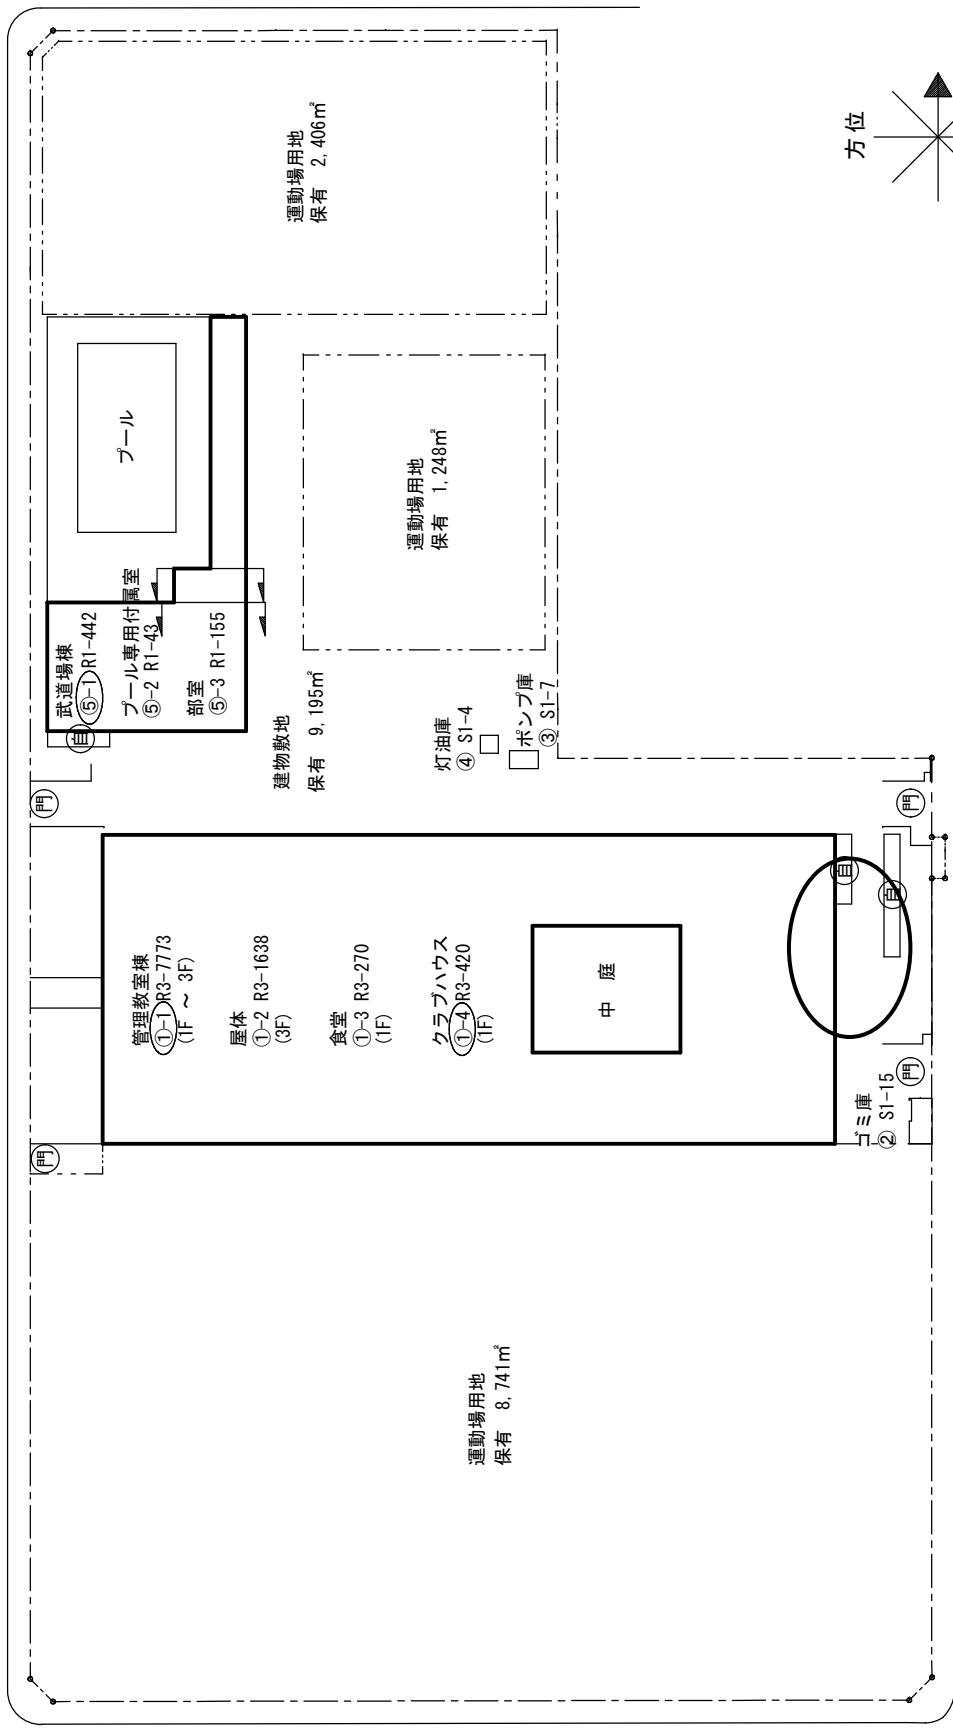

市道 幅員 7.2m

民 家

樟風中学校

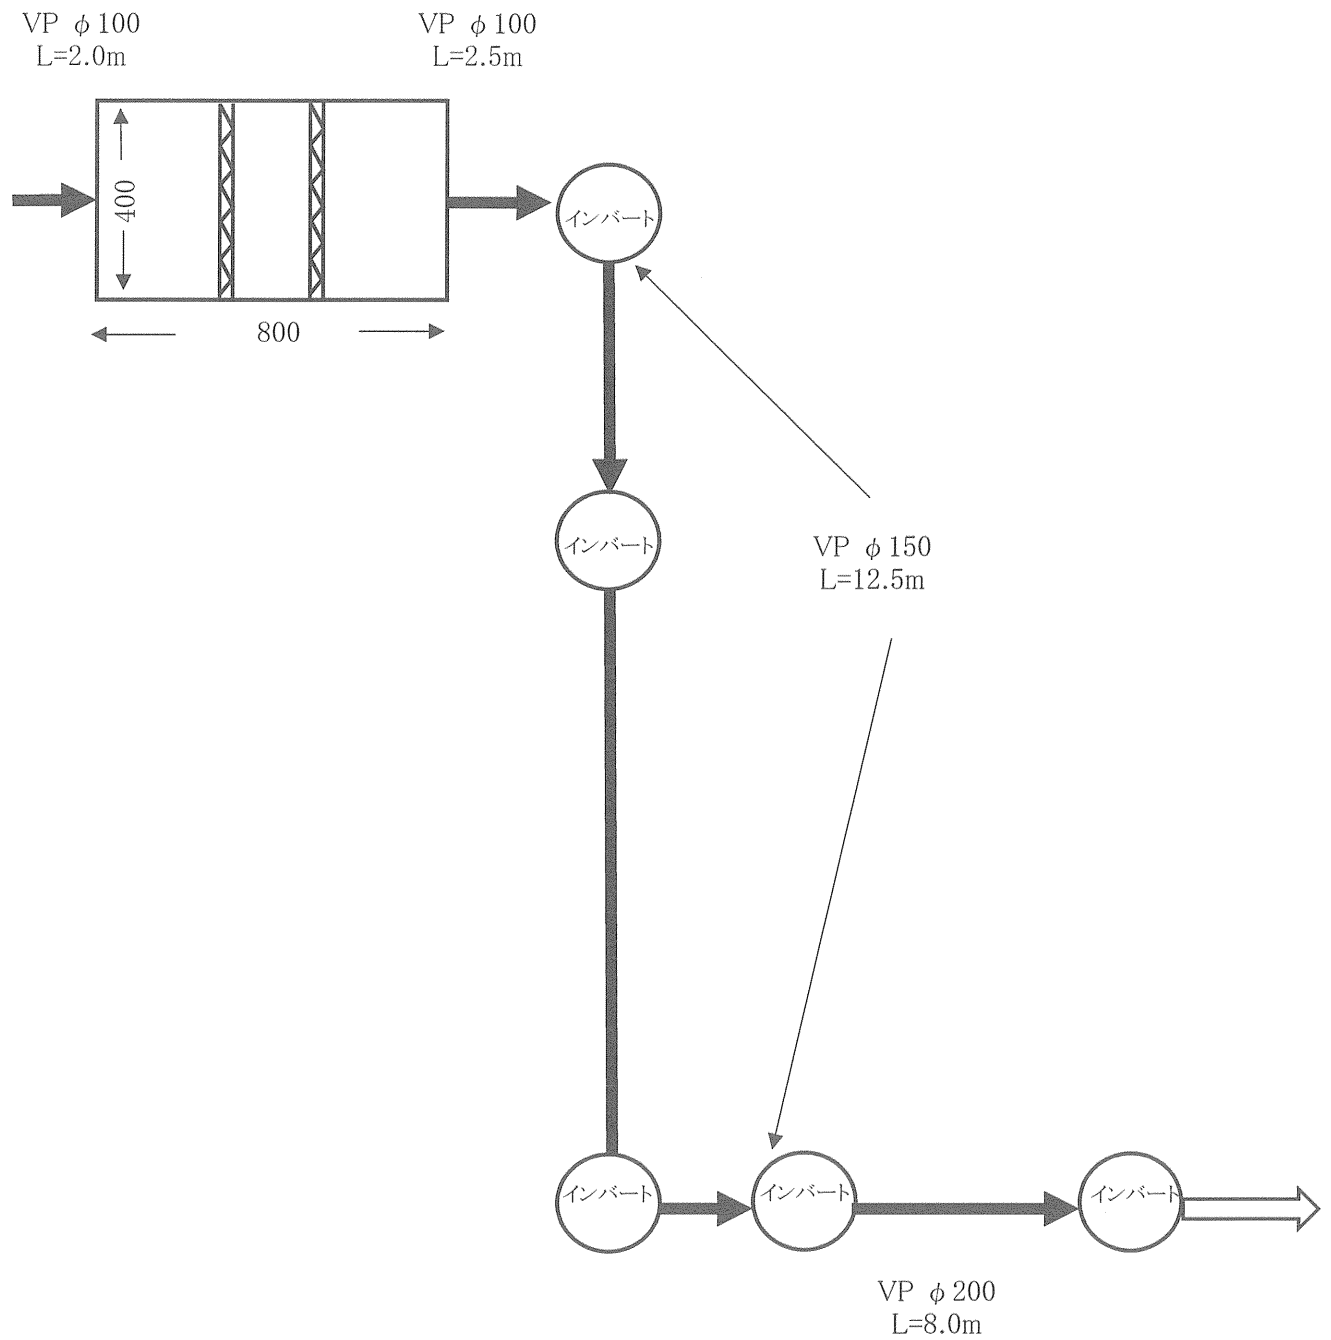

排水管	グリストラップ
VP φ 100 L=2.0m	L= 800
VP φ 100 L=2.5m	W= 400
VP φ 150 L=12.5m	水量 350
VP φ 200 L=8.0m	

(令和5年度)


凡 例

建物

- 未 未とりこわし建物
- 危 危険建物
- 借 借用建物
- 一時 一時使用建物
- 屋外 屋外教育環境整備事業によるもの

施設の配置図	縮尺	1 : 1000	0 10 20 30 40	学 校 名	さつき学園 (小)	調査番号	27 209 C 011	(市 町 村)	(学 校)	整理番号	981-1
--------	----	----------	---------------	-------	-----------	------	--------------	---------	-------	------	-------

-小学校
-中学校
-その他施設

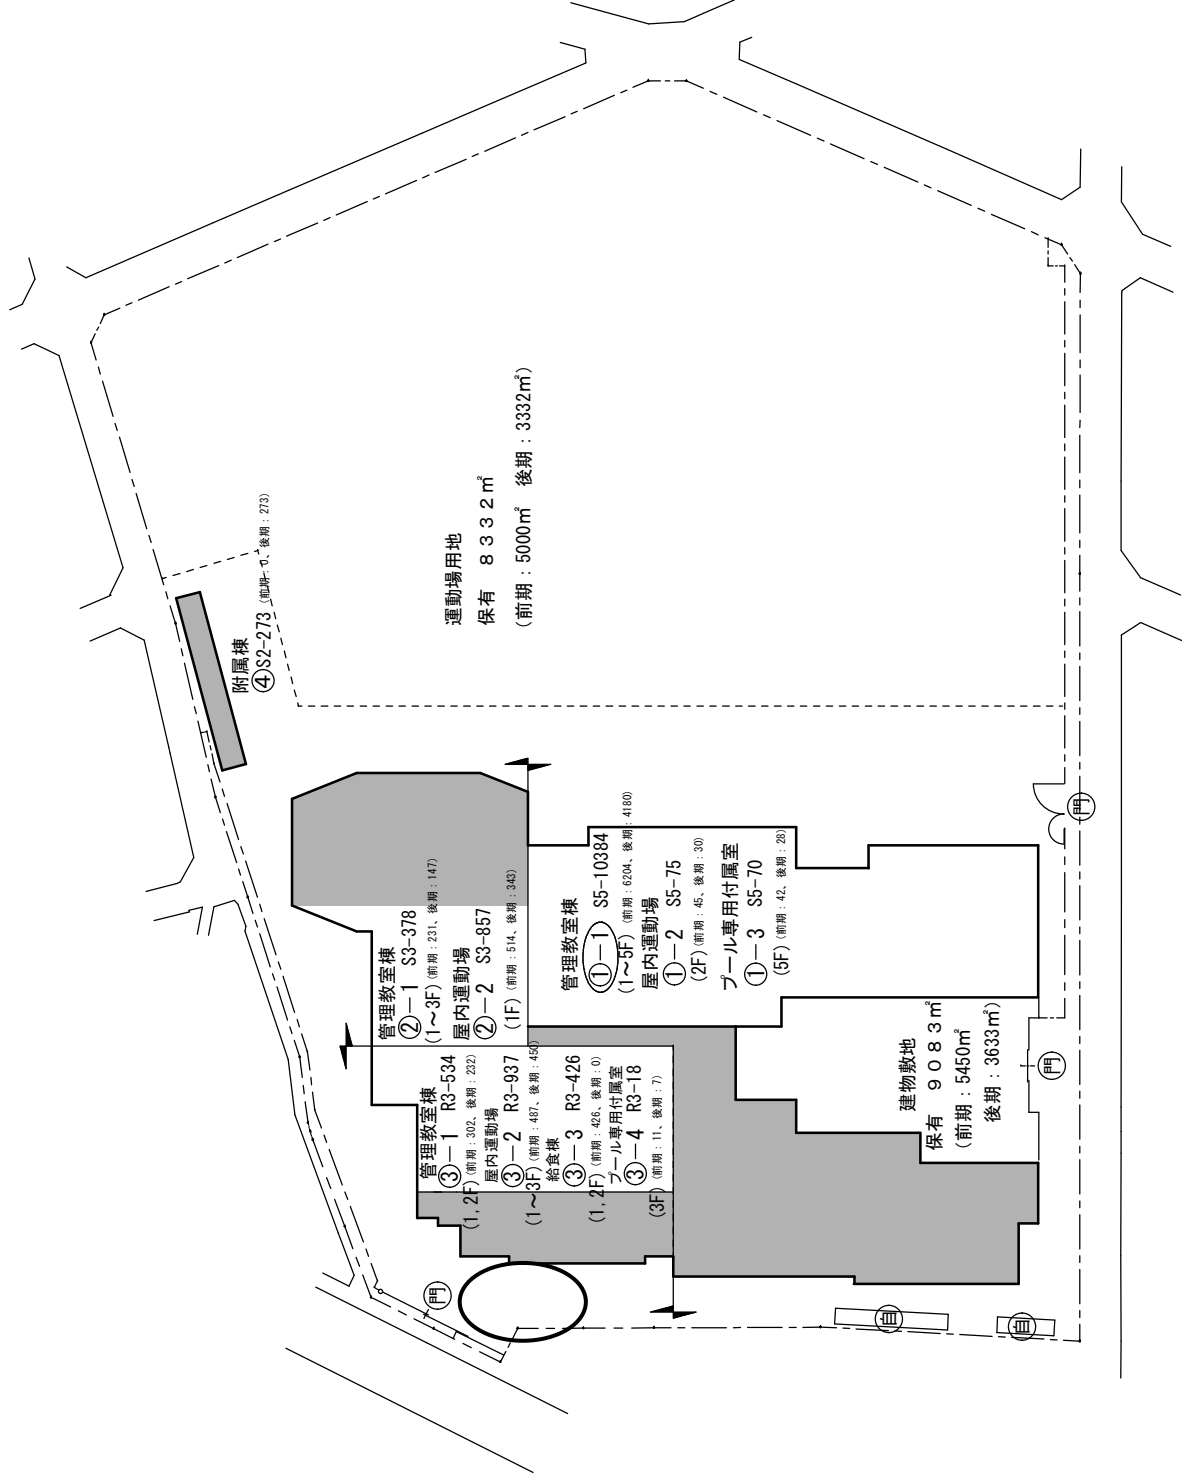

	排水管	グリストラップA
①	VP φ 100 L=5.5m	L= 800
②	VP φ 100 L=1.0m	W= 400
③	VP φ 100 L=0.5m	水量 350
④	VP φ 100 L=2.1m	グリストラップB
⑤	VP φ 100 L=2.3m	L= 1200
⑥	VP φ 100 L=1.0m	W= 600
⑦	VP φ 100 L=0.5m	水量 350
⑧	VP φ 100 L=1.4m	グリストラップC
⑨	VP φ 100 L=2.3m	L= 900
⑩	VP φ 100 L=1.0m	W= 450
⑪	VP φ 100 L=0.5m	水量 350
⑫	VP φ 100 L=1.4m	
⑬	VP φ 100 L=11.4m	
⑭	VP φ 100 L=2.7m	

